Osservatorio Permanente Utilizzi idrici – Distretto idrografico Appennino meridionale

Piano di Gestione Acque ciclo 2021-2027

(Dir. Com.2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 221/15, L. 68/2023)



Seduta del 06 ottobre 2026



Ordine del giorno della seduta

a) Situazione severità idrica e disponibilità dei sistemi di rilievo regionale/interregionale ed azioni per fronteggiare ulteriori e potenziali crisi idriche;

b) Aggiornamento attività del bilancio idrologico e attività potenziamento reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrica dei Bacini sottesi alle dighe (Acerenza, Camastra, Monte Cotugno, Pertusillo, Saetta, Serra del Corvo e alle traverse di Trivigno e Sauro);

c) Aggiornamento attività Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018: avvio operazioni di collaudo del primo tratto dell'Adduttore Acerenza-Genzano; approvazione della perizia di variante, avanzamento dei lavori di manutenzione della Galleria Acerenza-Genzano;

d) Varie ed eventuali.



Scenario di severità idrica

In base ai dati disponibili ed alle analisi condotte per i principali schemi idrici distrettuali si rileva la situazione descritta nel seguito:

- ***invasi del sistema Acque del Sud lucano:*** al momento l'evoluzione della disponibilità evidenzia un buon recupero di risorsa idrica tanto per l'invaso di Monte Cotugno quanto per l'invaso del Pertusillo;

Diga	Volume utile autorizzato [Mm^3]	Disponibilità al 01/10/2025 [Mm^3]	Disponibilità al 01/10/2026 [Mm^3]	Deficit al 01/10 (2025 vs 2026) [Mm^3]	Deficit al 01/10 riferito al volume utile autorizzato [Mm^3]
Monte Cotugno	272,2	48,68	113,61	**-64,93 (Surplus)**	**158,59**
Pertusillo	120,43	30,8	66,14	**-35,34 (Surplus)**	**54,29**
Totale	392,63	79,48	179,75	**-100,27 (Surplus)**	**212,88**

- ***invasi dello schema Ofanto***: attualmente si riscontra una disponibilità di circa 57 Mm^3 con un surplus di circa 15 Mm^3 rispetto al periodo omologo dello scorso anno.

Diga	Volume utile autorizzato [Mm^3]	Disponibilità al 30/09/2025 [Mm^3]	Disponibilità al 30/09/2026 [Mm^3]	Deficit al 30/09 (2025 vs 2026) [Mm^3]	Deficit al 30/09 riferito al volume utile autorizzato [Mm^3]
Conza della Campania	41,57	11,99	15,92	**-10,21 (Surplus)**	**6,90**
Saetta*	1,63	0,514	0,51	**0**	**1,12**
S. Pietro Osento	17,1	0,95	0,94	**0,01**	**16,16**
Marana Capacciotti	48,2	4,36	2,69	**1,67**	**45,51**
Locone	48,61	24,37	37,02	**-12,65 (Surplus)**	**11,59**
Totale	157,11	42,18	57,08	**-14,9 (Surplus)**	**81,28**

- ***schema Fortore (Occhito):*** i dati disponibili evidenziano un surplus di circa 49 Mm3 rispetto al periodo omologo dello scorso anno; risulta comunque necessario proseguire il monitoraggio ai fini della programmazione.

Diga	Volume utile autorizzato [Mm^3]	Disponibilità al 30/09/2025 [Mm^3]	Disponibilità al 30/09/2026 [Mm^3]	Deficit al 30/09 (2025 vs 2026) [Mm^3]	Deficit al 30/09 riferito al volume utile autorizzato [Mm^3]
Occhito	250	49,01	91,43	**-42,42 (Surplus)**	**158,57**
Celone	16,8	0,57	6,97	**-6,40 (Surplus)**	**9,83**
Totale	266,8	49,58	**98,4**	**-48,82 (Surplus)**	**168,4**



Scenario di severità idrica

- ***schema Sele-Calore*:** i dati disponibili consentono di rilevare valori di portata media a settembre superiori ai periodi omologhi del 2017 e del 2025, pur con un deficit di portata, rispetto alla media storica, di circa 250 l/s sia per le sorgenti di Cassano Irpino e sia per la sorgente Sanità di Caposele::

Schema Sele-Calore	media storica luglio periodo 1992-2022 [l/s]	Disponibilità al 30/09/2025 [l/s]	Disponibilità al 30/09/2026 [l/s]	Deficit al 30/09 (2025 vs 2026) [l/s]	Deficit al 30/09 riferito alla media storica [l/s]
Sorgente Sanità	3.617	2953	3363	**-410 (Surplus)**	**254**
Gruppo Cassano irpino	2.062	1315	1804	**-489 (Surplus)**	**258**
Totale	5679	4268	5167	**-899 (Surplus)**	**512**

- ***schemi Campania:*** nel complesso per gli schemi idrici regionali si riscontra un complessivo miglioramento; si riscontrano criticità localizzate legate essenzialmente a problematiche infrastrutturali:

Schema ABC	media storica giugno periodo 2012-2024 [l/s]	Disponibilità al 30/09/2025 [l/s]	Disponibilità al 30/09/2026 [l/s]	Deficit al 30/09 (2025 vs 2026) [l/s]	Deficit al 30/09 riferito alla media storica [l/s]
Acquaro-Pelosi	636	265	476	**-211 (Surplus)**	**160**
Urciuoli	1240	1185	1293	**-108 (Surplus)**	**-53 (Surplus)**
Totale	1876	1450	1769	**-319 (Surplus)**	**107**

Schema ACS	media periodo 2011-2025 [l/s]	Disponibilità al 30/09/2025 [l/s]	Disponibilità al 30/09/2026 [l/s]	Deficit al 30/09 (2025 vs 2026) [l/s]	Deficit al 30/09 riferito alla media storica [l/s]
Sorgenti gestite da ACS	154,13	97,2	109,7	**-12,5 (Surplus)**	**44,43**

Acqua Campania ha segnalato che nelle prossime settimane l'eventuale incremento della domanda potrebbe portare a saturare le capacità di produzione dell'ACO.



Scenario di severità idrica

- ***schemi Abruzzo***: si rileva un grado di severità idrica che risulta essere «bassa» per l'area del Fucino (sub-ambito marsicano) e «bassa tendente a media» per le aree del chietino, in ragione di criticità infrastrutturali;

Sub Ambito Marsicano	Disponibilità al 30/09/2024 [l/s]	Disponibilità al 30/09/2025 [l/s]	Disponibilità al 30/09/2026 [l/s]	Deficit rispetto al 2025 [l/s]
Sorgenti Liri e Verrecchie	436,10	458,42	458,73	**-0,31 (Surplus)**
Sorgente Rio Sonno	79,30	81,08	83,46	**-15,38 (Surplus)**
Sorgenti Ferriera e Pulciara	308,18	332,54	363,02	**-30,48 (Surplus)**
Sorgente Pantaneccia	86,69	94,99	92,87	**2,12**
Sorgente S.S. Martiri		110,00	134,00	**-24 (Surplus)**
TOTALE		**1077,03**	**1132,08**	**-55,05 (Surplus)**

- ***schemi Lazio***: si rileva una complessiva stabilità della condizione di disponibilità, con una severità idrica valutabile nell'insieme come «bassa tendente a media» per il territorio dell'ATO 5 FR, in ragione anche di criticità infrastrutturali;

ATO 5 Frosinone	Media storica agosto [l/s]	Disponibilità 08/2025 [l/s]	Disponibilità 08/2026 [l/s]	Deficit al 31/08 [l/s]	Deficit rispetto alla media [l/s]
Sorgente Capofiume	292,38	278,6	299,1	**-20,5 (Surplus)**	**-6,72 (Surplus)**
Sorgente Val San Pietro	54,5	49,9	55,2	**-5,3 (Surplus)**	**-0,7 (Surplus)**
Cippone - Collelungo	58,18	49,6	63,4	**-13,8 (Surplus)**	**-5,22 (Surplus)**
Madonna di Canneto	270,68	253,4	289,6	**-36,2 (Surplus)**	**-18,92**
TOTALE	675,74	631,5	707,3	**-75,8 (Surplus)**	**-31,56 (Surplus)**

- ***area calabrese***: si registra un complessivo recupero della disponibilità, tanto per le fonti SORICAL quanto per per il sistema Arvo-Ampollino; con la chiusura al 31 agosto scorso dello stato di emergenza per le province di Crotone e Reggio Calabria, il livello di severità idrica risulta «basso» per l'intero territorio regionale;

Diga	Volume utile autorizzato [Mm^3]	Disponibilità al 30/09/2025 [Mm^3]	Disponibilità al 30/09/2026 [Mm^3]	Deficit al 30/09 (2025 vs 2026) [Mm^3]	Deficit al 30/09 riferito al volume utile autorizzato [Mm^3]
Menta	17,69	8,93	9,91	**-0,98 (Surplus)**	**7,78**
Alaco	31,4	11,62	26,84	**-15,22 (Surplus)**	**4,56**



Scenario di severità idrica

Diga	Media periodo 2017-2024 [Mm^3]	Disponibilità al 28/09/2025 [Mm^3]	Disponibilità al 28/09/2026 [Mm^3]	Deficit al 28/09 (2025 vs 2026) [Mm^3]	Deficit al 28/09 riferito alla media storica [Mm^3]
Arvo	11,45	2,01	15,85	**-13,8 (Surplus)**	**-4,40 (Surplus)**
Ampollino	20,93	8,13	18,83	**-10,70 (Surplus)**	**-2,10 (Surplus)**
Passante	8,92	9,41	11,92	**-2,51 (Surplus)**	**-3,00 (Surplus)**
Totale	41,3	19,55	**46,6**	**-27,05 (Surplus)**	**-5,3 (Surplus)**

- ***schemi idrici lucani:*** le indicazioni del gestore confermano un complessivo recupero di disponibilità sul territorio regionale; dal mese di maggio è rientrato nella normalità lo schema **Basento-Camastra**, per il quale si riscontra un significativo incremento della disponibilità all'invaso rispetto allo stesso periodo del 2024, anche per effetto degli interventi realizzati dal Commissario Straordinario/Segretario Generale; la severità idrica risulta «bassa».

Diga	Volume utile autorizzato [Mm^3]	Disponibilità al 01/10/2025 [Mm^3]	Disponibilità al 01/10/2026 [Mm^3]	Deficit al 01/10 (2025 vs 2026) [Mm^3]	Deficit al 01/10 riferito al volume utile autorizzato [Mm^3]
Camastra	**11,68**	**5,64**	**7,54**	**-1,9 (Surplus)**	**4,14**

- **schemi idrici molisani:** le informazioni ricevute da Molise Acque sulle condizioni di disponibilità idrica indicano una condizione di evidente recupero delle fonti, con un grado di severità idrica «basso».

Schema Acquedotto Molisano Destro e Molisano centrale	Media settembre periodo 2020-2024 [l/s]	Disponibilità al 30/09/2025 [l/s]	Disponibilità al 28/09/2026 [l/s]	Deficit al 28/09 [l/s] (2025 vs 2026)	Deficit al 28/09 riferito alla media storica [l/s]
Sorgenti del Biferno	1747	1094	1744	**-650 (Surplus)**	**3**



Scenario di severità idrica

Per quanto attiene la valutazione degli indicatori SPI e SPEI, le analisi riportate nelle cartografie tematiche danno evidenza dell'assenza di anomalie significative, tranne per l'analisi condotta a 3 mesi per i territori del Basso Molise, della Puglia Garganica e della Capitanata.


In sintesi, il livello di severità idrica, risulta per il comparto potabile:

- **«basso tendente a medio» per il Lazio, per le province di Chieti (Abruzzo), Avellino e Benevento in Campania;**
- **«basso» per il restante territorio del Distretto, considerata la chiusura, al 31 agosto scorso, dello stato di emergenza per le province di Crotone e Reggio Calabria.**

per il comparto irriguo:


- **«basso» per l'intero territorio distrettuale.**

Indicatore SPI – 3 mesi

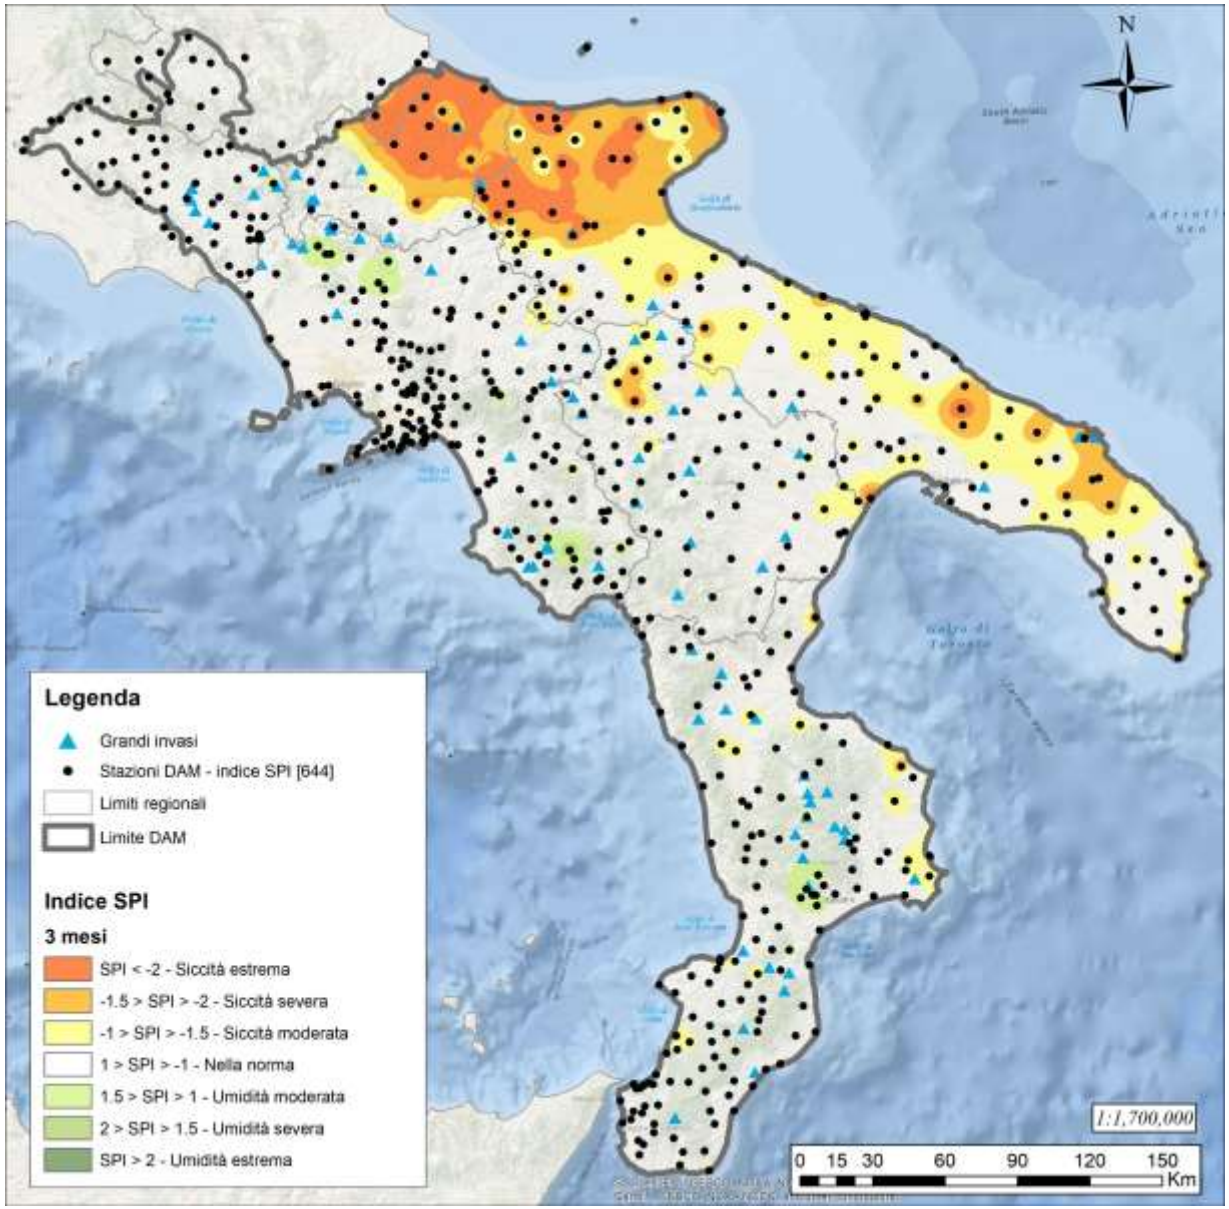


Periodo elaborazione gennaio 1981 – agosto 2026

Indicatore SPI – 6 mesi

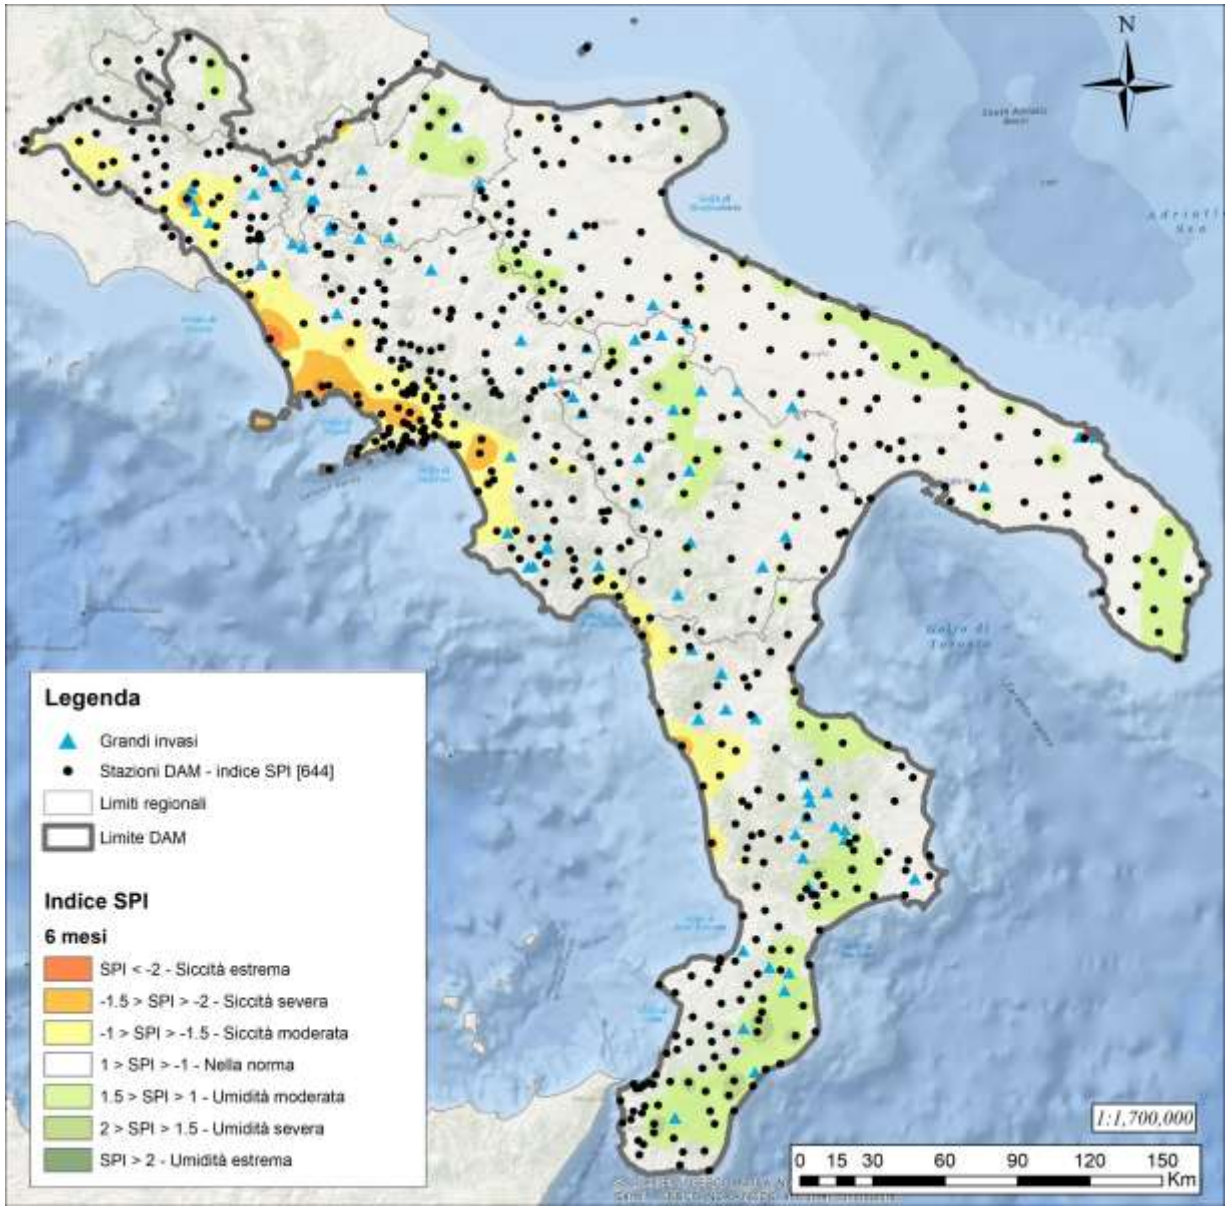


Periodo elaborazione gennaio 1981 – agosto 2026

Indicatore SPI – 12 mesi

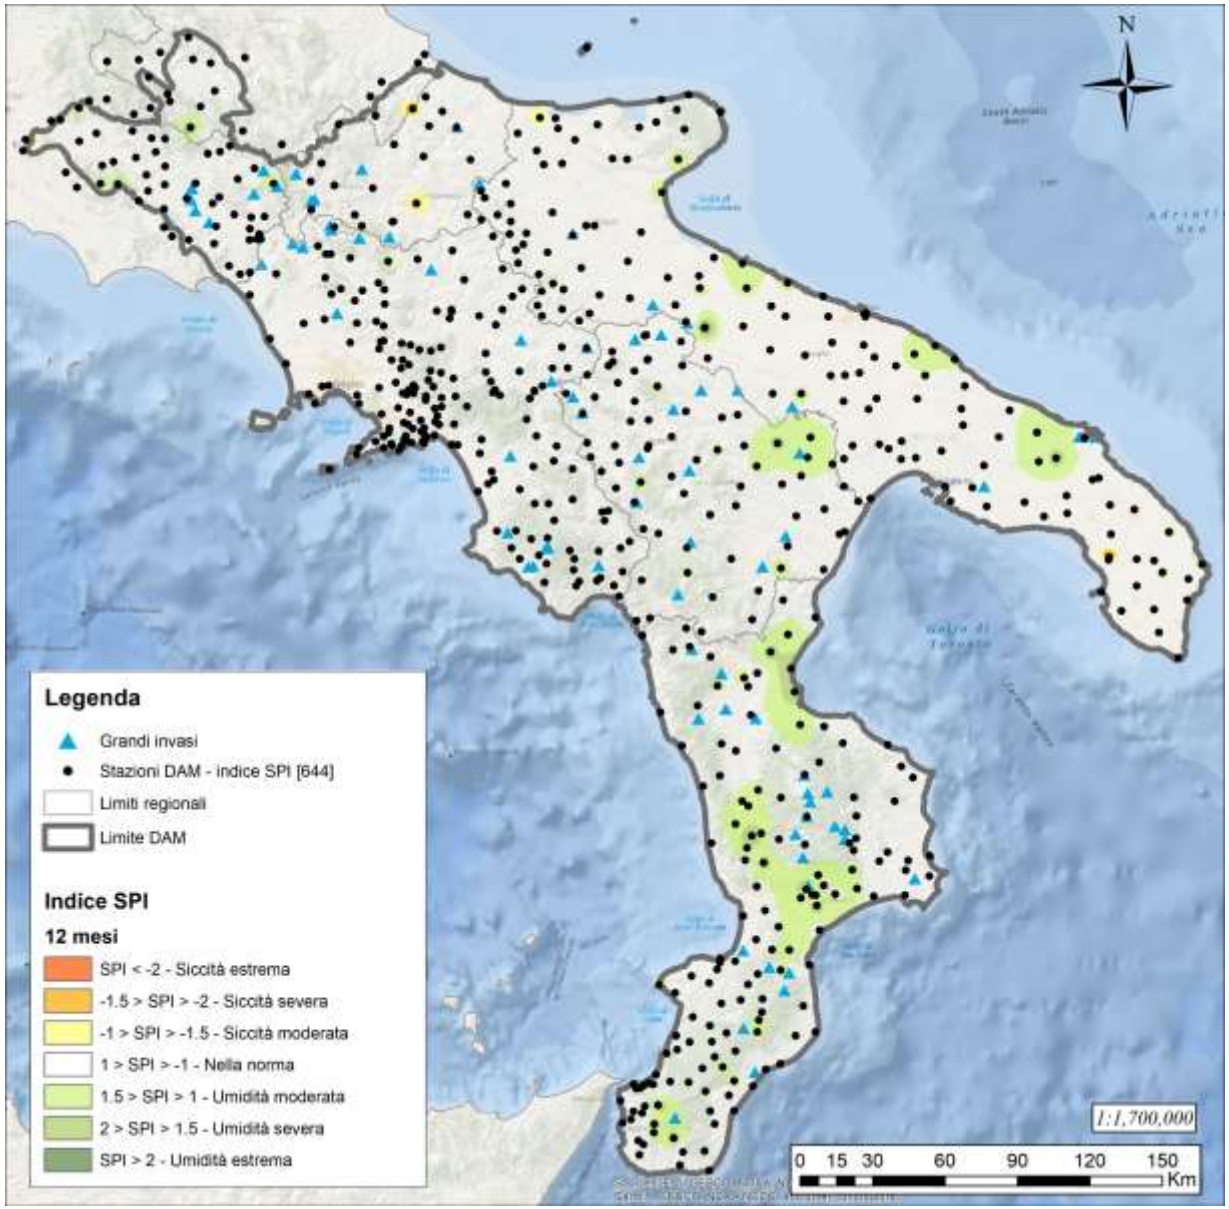


Periodo elaborazione gennaio 1981 – agosto 2026

Indicatore SPI – 24 mesi

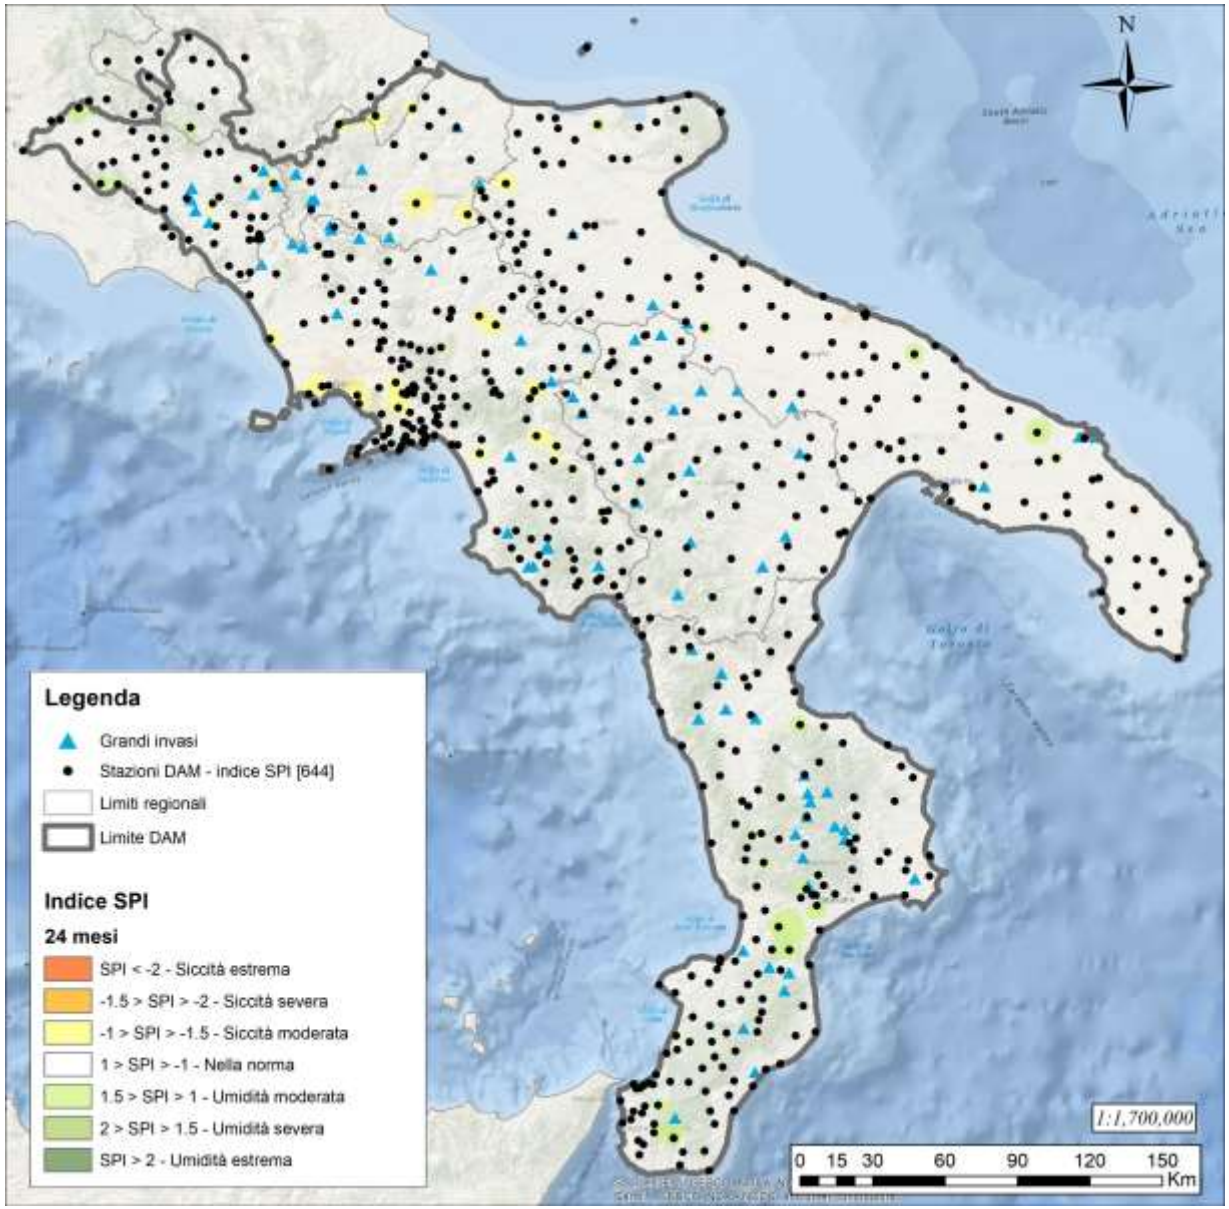


Periodo elaborazione gennaio 1981 – agosto 2026

Indicatore SPEI – 6 mesi

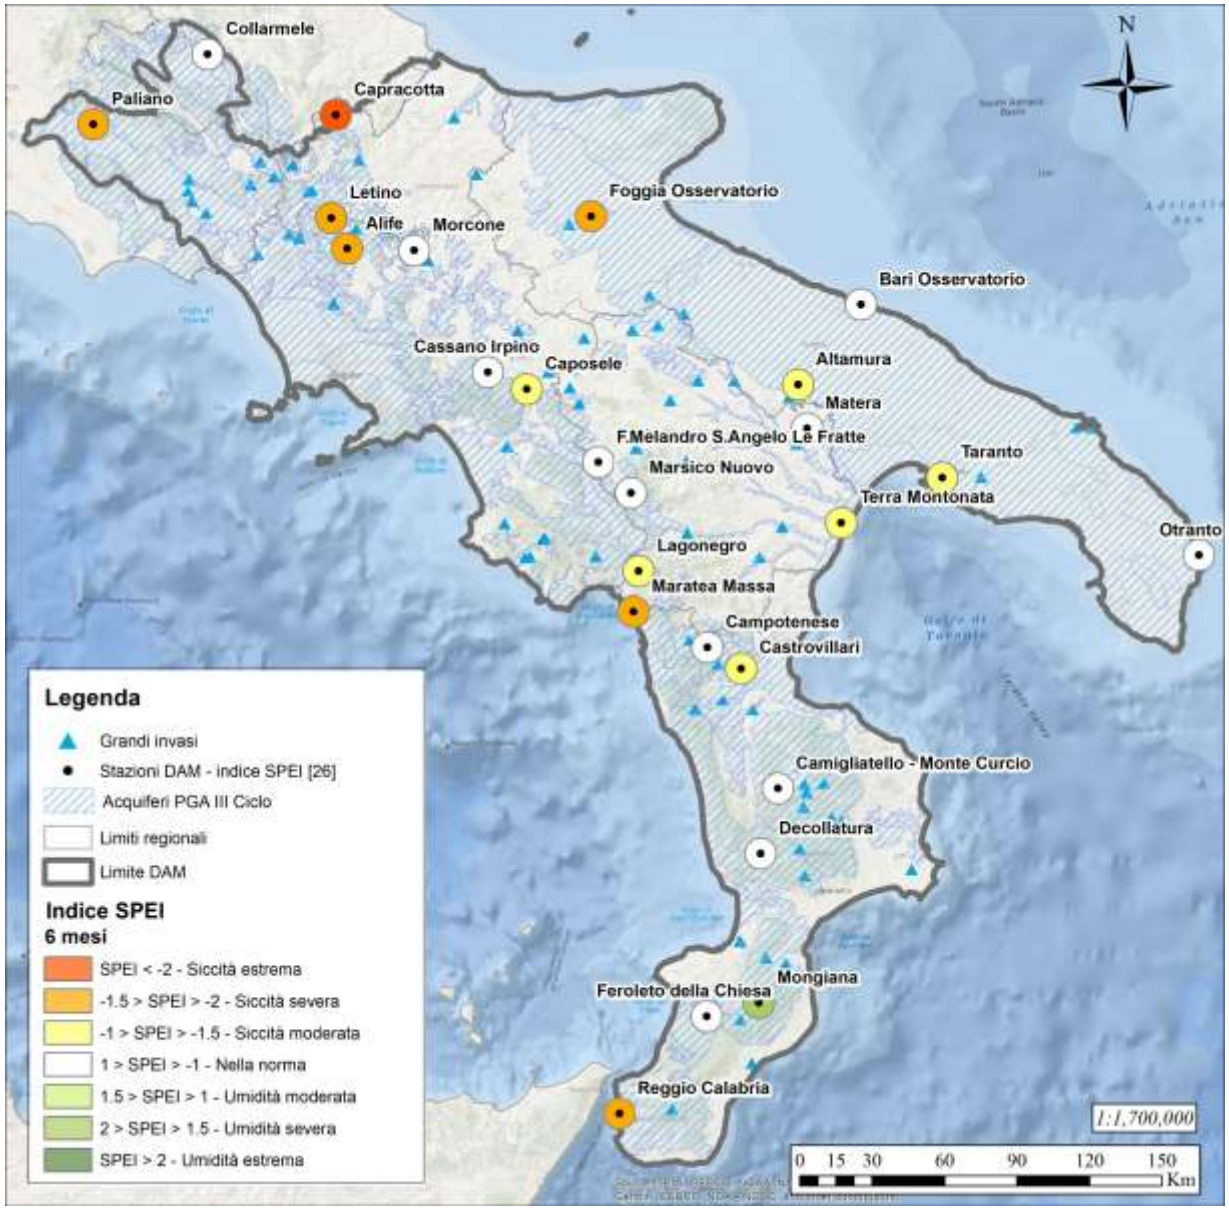

Periodo elaborazione gennaio 1981 – agosto 2026

Indicatore SPEI – 12 mesi

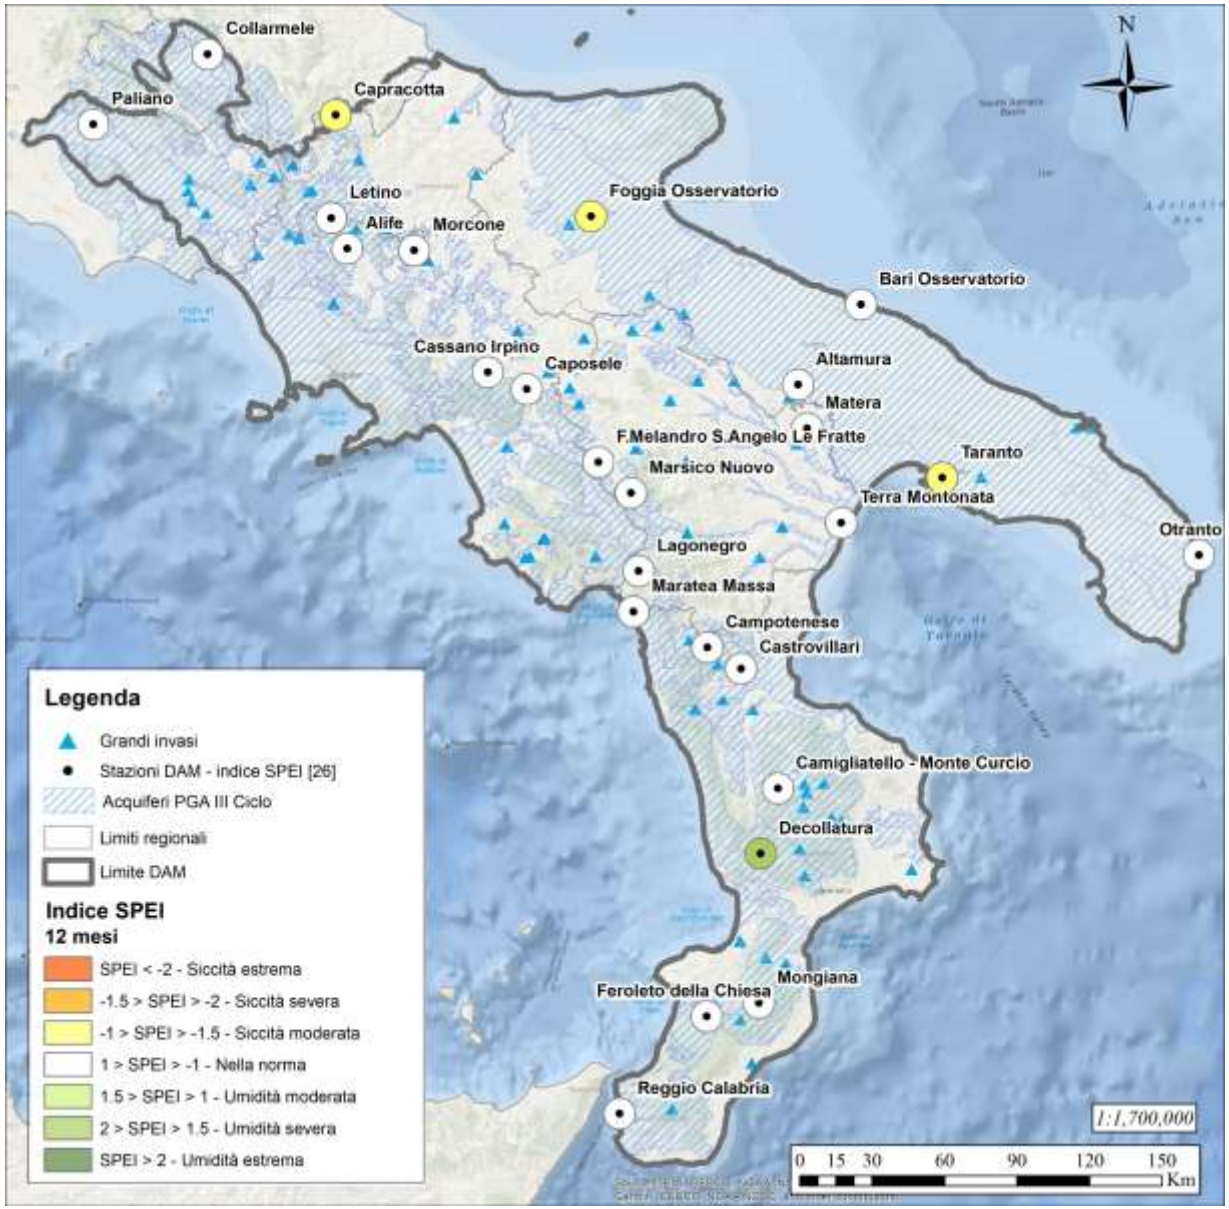

Periodo elaborazione gennaio 1981 – agosto 2026



Scenario di severità idrica: Schemi idrici interregionali


Schema plurimo Sinni-Agri – Dighe Monte Cotugno e Pertusillo

Volume lordo massimo: ca. 655 Mm³,
Volume lordo autorizzato: ca. 412 Mm³

Volumi riferiti anche alla diga di Gannano

Il volume lordo alla quota di massima regolazione complessivo delle tre dighe (Monte Cotugno, Pertusillo, Gannano) è di 655 Mm³ attualmente autorizzato per 412 Mm³ (~ 385 Mm³ netti) a causa delle limitazioni imposte dalla *Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche* del MIT.
All'inizio del 2021 è stato innalzato anche il limite imposto per la diga del Pertusillo incrementando il volume massimo invasabile di circa 10 Mm³ nel periodo invernale e 20 Mm³ nel periodo estivo.

Anno	Volume schema	Δ al 2026
2018	246.602.000	-65.853.000
2019	161.285.000	19.464.000
2020	128.499.000	52.250.000
2021	218.318.000	-37.569.000
2022	205.919.000	-25.170.000
2023	254.211.000	-73.462.000
2024	118.137.000	62.612.000
2025	80.748.000	100.001.000
2026	180.749.000	0
Variazione rispetto alla media del quinquennio precedente		+3%
Variazione rispetto alla media del quadriennio precedente		+10%

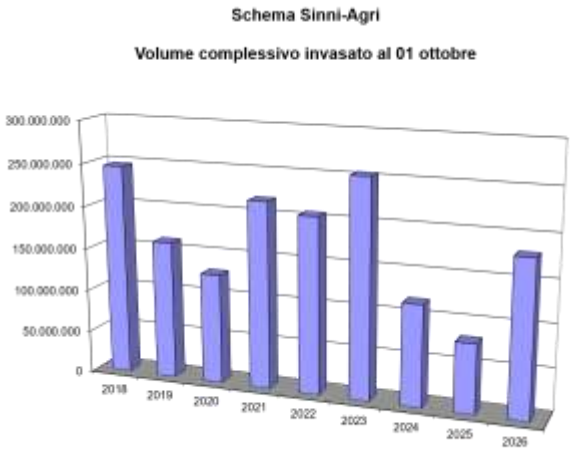

Azioni già valutate in Osservatorio

- **Completamento interventi in corso da parte del CS/SG DAM**
- **Completamento intervento manto impermeabile (a cura di Acque del Sud)**
- **Completamento progettazione interventi ulteriori (delibera CIPE 13/2019)**

Diga	Volume utile autorizzato [Mm³]	Disponibilità al 01/10/2025 [Mm³]	Disponibilità al 01/10/2026 [Mm³]	Deficit al 01/10 (2025 vs 2026) [Mm³]	Deficit al 01/10 riferito al volume utile autorizzato [Mm³]
Monte Cotugno	272,2	48,68	113,61	**-64,93 (Surplus)**	**158,59**
Pertusillo	120,43	30,8	66,14	**-35,34 (Surplus)**	**54,29**
Totale	392,63	79,48	179,75	**-100,27 (Surplus)**	**212,88**



Scenario di severità idrica: Schemi idrici interregionali

Schema plurimo Sinni-Agri – Diga del Pertusillo


Volume lordo massimo: ca. 155 Mm³,
Volume lordo autorizzato: ca. 123 Mm³ (periodo estivo)
ca. 113 Mm³ (periodo invernale)


Volume attuale lordo: ca. 79,14 Mm³ (01 ott.)
Volume attuale netto: ca. 66,14 Mm³ (01 ott.)



Anno	Volume Pertusillo	Δ al 2026
2018	86.333.000	-20.197.000
2019	41.333.000	24.803.000
2020	46.880.000	19.256.000
2021	66.455.000	-319.000
2022	64.391.000	1.745.000
2023	64.870.000	1.266.000
2024	53.720.000	12.416.000
2025	30.800.000	35.336.000
2026	66.136.000	0
Variazione rispetto alla media del quinquennio		+18%
Variazione rispetto alla media del quadriennio		+24%

I dati evidenziano una situazione di disponibilità dei volumi d'invaso adeguata all'erogazione secondo il programma standard. Va comunque monitorata tale disponibilità e i prelievi in corso per poter verificare la sostenibilità delle erogazioni.

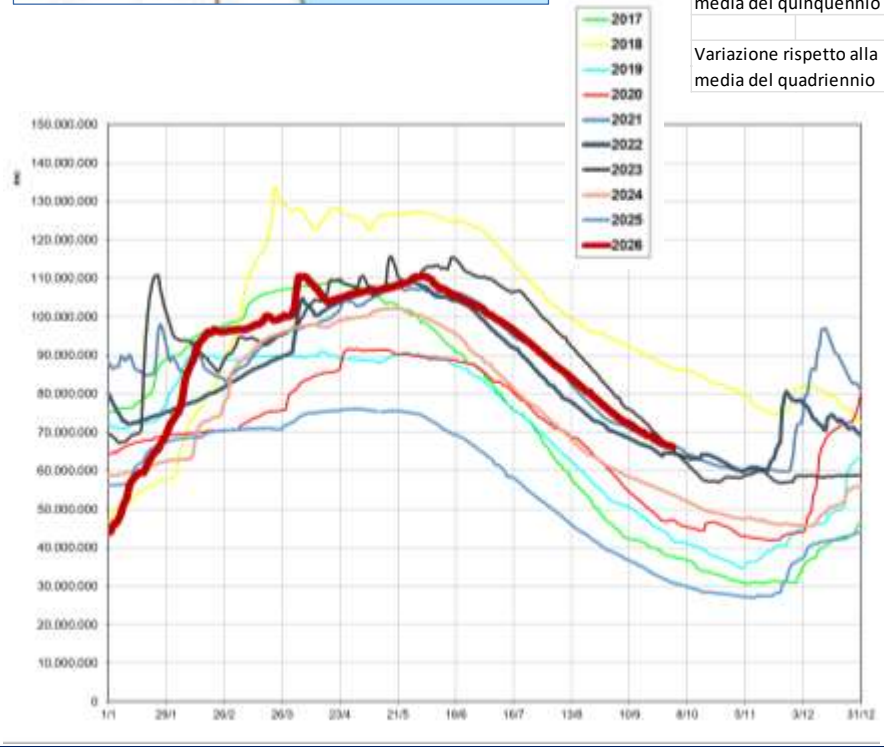

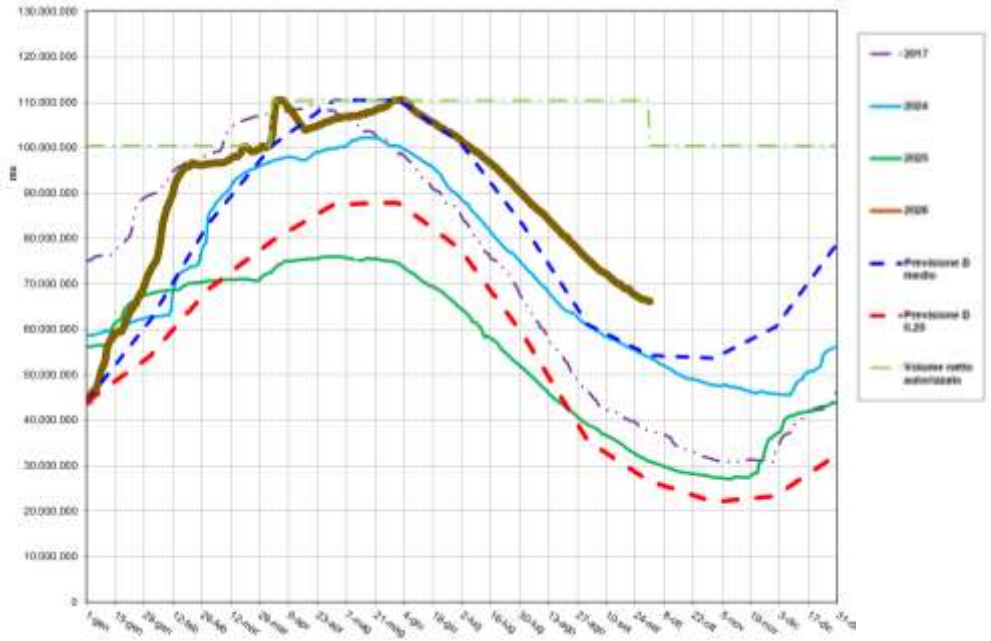



Scenario di severità idrica: Schemi idrici interregionali

Schema plurimo Sinni-Agri – Diga di Monte Cotugno

Volume lordo massimo: ca. 494 Mm³


Volume lordo autorizzato: ca. 285 Mm³


Volume attuale lordo: ca. 128,61 Mm³ *(01 ott.)*

Volume attuale netto: ca. 113,61 Mm³ *(01 ott.)*



Anno	Volume Monte Cotugno	Δ al 2026
2018	158.730.000	-45.117.000
2019	117.617.000	-4.004.000
2020	79.380.000	34.233.000
2021	150.480.000	-36.867.000
2022	139.713.000	-26.100.000
2023	186.846.000	-73.233.000
2024	63.242.000	50.371.000
2025	48.681.000	64.932.000
2026	113.613.000	0
Variazione rispetto alla media del quinquennio precedente		-4%
Variazione rispetto alla media del quadriennio precedente		+4%

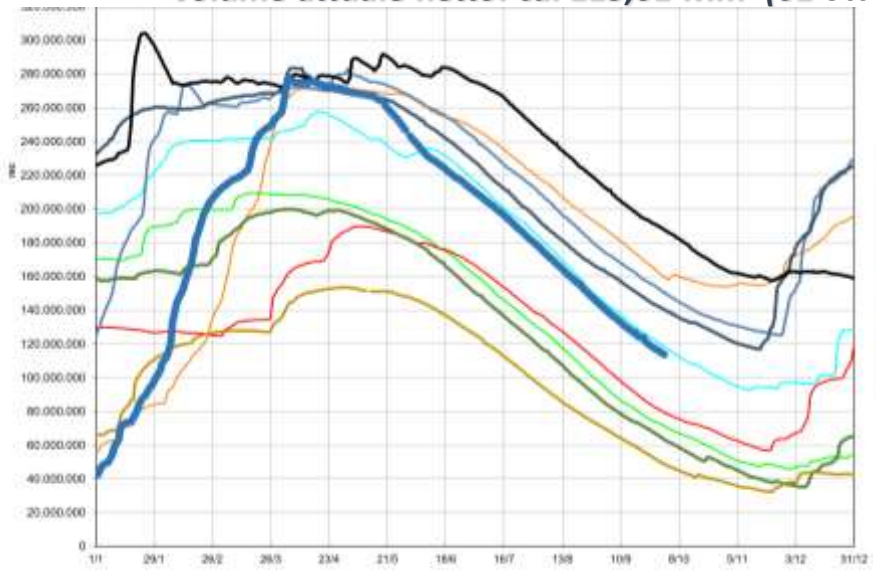

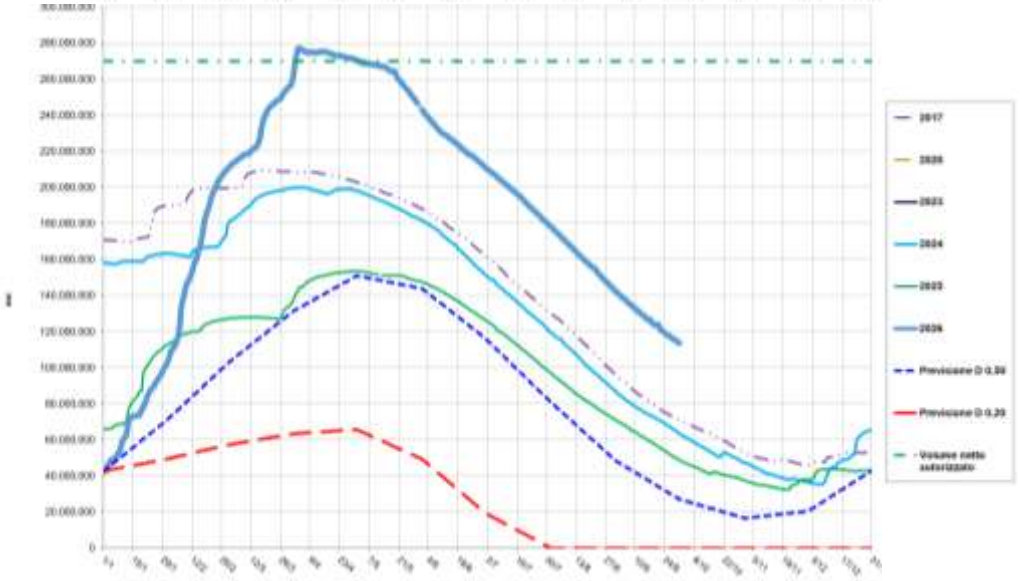

I dati evidenziano una situazione di disponibilità dei volumi d'invaso adeguata all'erogazione secondo il programma standard. Va comunque monitorata tale disponibilità e i prelievi in corso per poter verificare la sostenibilità delle erogazioni.




Scenario di severità idrica: Schemi idrici interregionali

Schema Basento-Agri-Camastra

acquedottolucano

Volume d'invaso netto al 01/10/2026: 7,54 Mm^3
Surplus periodo omologo 2025 circa 1,9 Mm^3.

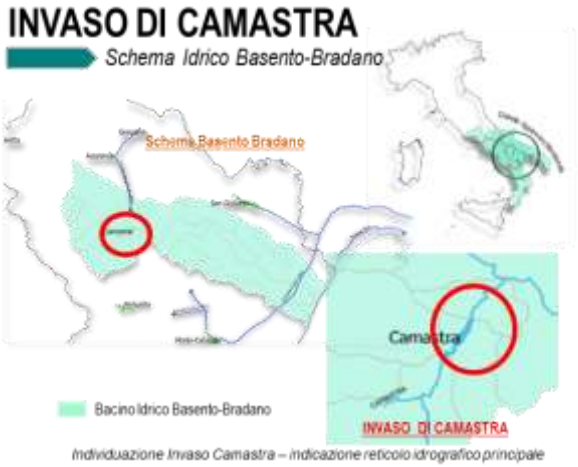

Per lo schema, in sintesi, le percentuali di alimentazione risultano essere le seguenti:

1. gruppi sorgentizi (circa il 61%);
2. fonti superficiali (invaso del Camastra, circa il 36%) potabilizzate presso l'impianto di Masseria Romaniello;
3. in minima parte, da sorgenti locali (circa il 3%).







SCHEMA BASENTO-AGRI-CAMASTRA

La disponibilità dei volumi in diga, data la capacità di potabilizzazione dell'impianto di Masseria Romaniello, e l'attuale contributo degli apporti sorgentizi permette di affrontare con tranquillità il periodo autunnale.
L'erogazione alle utenze procede in maniera regolare, tuttavia permane l'esigenza di monitorare l'evoluzione della disponibilità.

Azioni già valutate in Osservatorio

- **Monitoraggio sorgenti (progetto FSC)**
- **Incremento quota autorizzata (richiesta CS/SG DAM – AdS)**
- **Interventi in corso da parte del CS/SG DAM**



Scenario di severità idrica: Schemi idrici interregionali

Basilicata – Sistema Acquedotto Lucano

acquedottolucano

Effetti sugli schemi idrici connessi ai fenomeni siccitosi in atto: scala cromatica di valutazione	
	LIVELLO 1: Comuni con criticità eccezionale che richiede o comporta interruzioni prolungate dell'alimentazione e l'attivazione di piani di intervento con il supporto della Protezione Civile. Si tratta di emergenze particolarmente gravi
	LIVELLO 2: Comuni con criticità elevate determinate da riduzioni delle fonti di alimentazione che richiedono interventi di turnazione delle utenze e/o erogazione temporizzata
	LIVELLO 3: Comuni con criticità media che richiede un monitoraggio e che potrebbe portare nel tempo a situazione di criticità più elevate
	LIVELLO 4: Comuni con livello di attenzione ordinario che al momento non comporta particolari criticità

I tecnici di AQL hanno elaborato un quadro di sintesi dello stato della disponibilità idrica per i vari schemi idrici del sistema con la definizione di livelli di criticità rappresentati con scale cromatiche differenti come di seguito:

Schema FASCIA JONICA

Comuni serviti n. 8; circa 40.000 ab.

Fonti: potabilizzatore di Montalbano Ionico (gestito da AL) che preleva l'acqua dall'invaso di Monte Cotugno (72%) e, in misura minore, dall'acqua proveniente dal potabilizzatore di Missanello (gestito da AQP, 18%). Ulteriore fonte, in misura minore è l'acqua proveniente dall'invaso del Pertusillo.

Le risorse disponibili sia dal potabilizzatore di Montalbano che dalla presa del Pertusillo risultano sufficienti alle necessità del territorio. Non si rilevano criticità di erogazione alle utenze.

Schema VULTURE- MELFESE

Comuni serviti n. 13; circa 74.000 ab.

Fonti: apporti del Canale Principale del Sele gestito da AQP (circa l'86%) e solo in minima parte da sorgenti locali.

L'erogazione idrica è regolare grazie all'incremento di alcuni apporti di pozzi e sorgenti locali e al venir meno delle riduzioni di portata imposte da Acquedotto Pugliese nell'autunno-inverno scorso.

Schema MATERA

Comuni serviti n. 2; circa 69.000 ab.

Fonti: per il tramite di AQP:

- dall'invaso del Sinni;
- e dall'invaso del Pertusillo.

Stato di regolare disponibilità di risorsa erogata da AQP. Situazione sempre monitorata ma garantita una regolare erogazione all'utenza

Schema MARMO MELANDRO

Comuni serviti n. 10; circa 24.000 ab.

Fonti: gruppi sorgentizi ubicati fuori regione e pozzi locali.

Situazione delle disponibilità rientrata in condizioni di normalità

Schema POLLINO LAGONEGRESE

Comuni serviti n. 6;

Fonti: Sorgenti locali in quota.

Le risorse idriche disponibili superano le richieste delle utenze. Si prosegue con il continuo monitoraggio degli apporti sorgentizi locali.

Schema COLLINA MATERANA

Comuni serviti n. 33; oltre 130.000 ab.

Fonti: Sorgenti in quota (Frida) e sorgenti di bassa quota.


Disponibilità sorgentizia ridotta rispetto ai mesi precedenti ma con valori ancora superiori alle media storica del periodo.

Scenario di severità idrica: Schemi idrici interregionali

Schema plurimo Ofanto





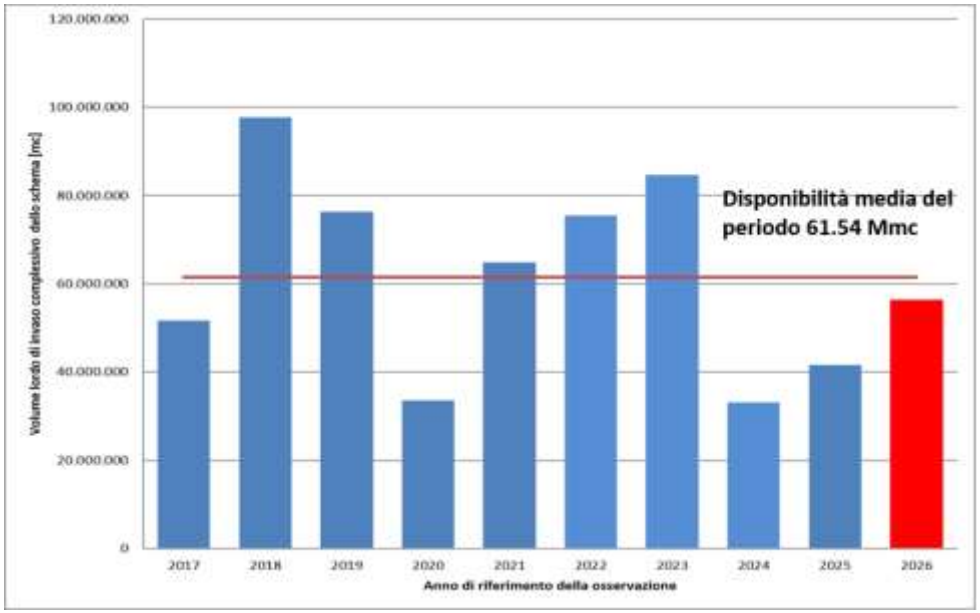

Diga	Volume utile autorizzato [Mm^3]	Disponibilità al 30/09/2025 [Mm^3]	Disponibilità al 30/09/2026 [Mm^3]	Deficit al 30/09 (2025 vs 2026) [Mm^3]	Deficit al 30/09 riferito al volume utile autorizzato [Mm^3]
Conza della Campania	41,57	11,99	15,92	**-10,21 (Surplus)**	**6,90**
Saetta*	1,63	0,514	0,51	**0,004**	**1,12**
S. Pietro Osento	17,1	0,95	0,94	**0,01**	**16,16**
Marana Capacciotti	48,2	4,36	2,69	**1,67**	**45,51**
Locone	48,61	24,37	37,02	**-12,65 (Surplus)**	**11,59**
Totale	157,11	42,18	57,08	**-14,9 (Surplus)**	**81,28**


Anno	Volume di invaso netto schema - 30 settembre [mc]	Δ al 2026 [mc]
2017	51.603.230	4.855.025
2018	97.734.304	-41.276.049
2019	76.363.523	-19.905.268
2020	33.593.825	22.864.430
2021	64.916.535	-8.458.280
2022	75.415.690	-18.957.435
2023	84.637.093	-28.178.838
2024	33.093.770	23.364.485
2025	41.560.655	14.897.600
2026	56.458.255	0

Necessario un costante monitoraggio.



Scenario di severità idrica: Schemi idrici interregionali

Schema plurimo Ofanto – Invaso di Conza della Campania

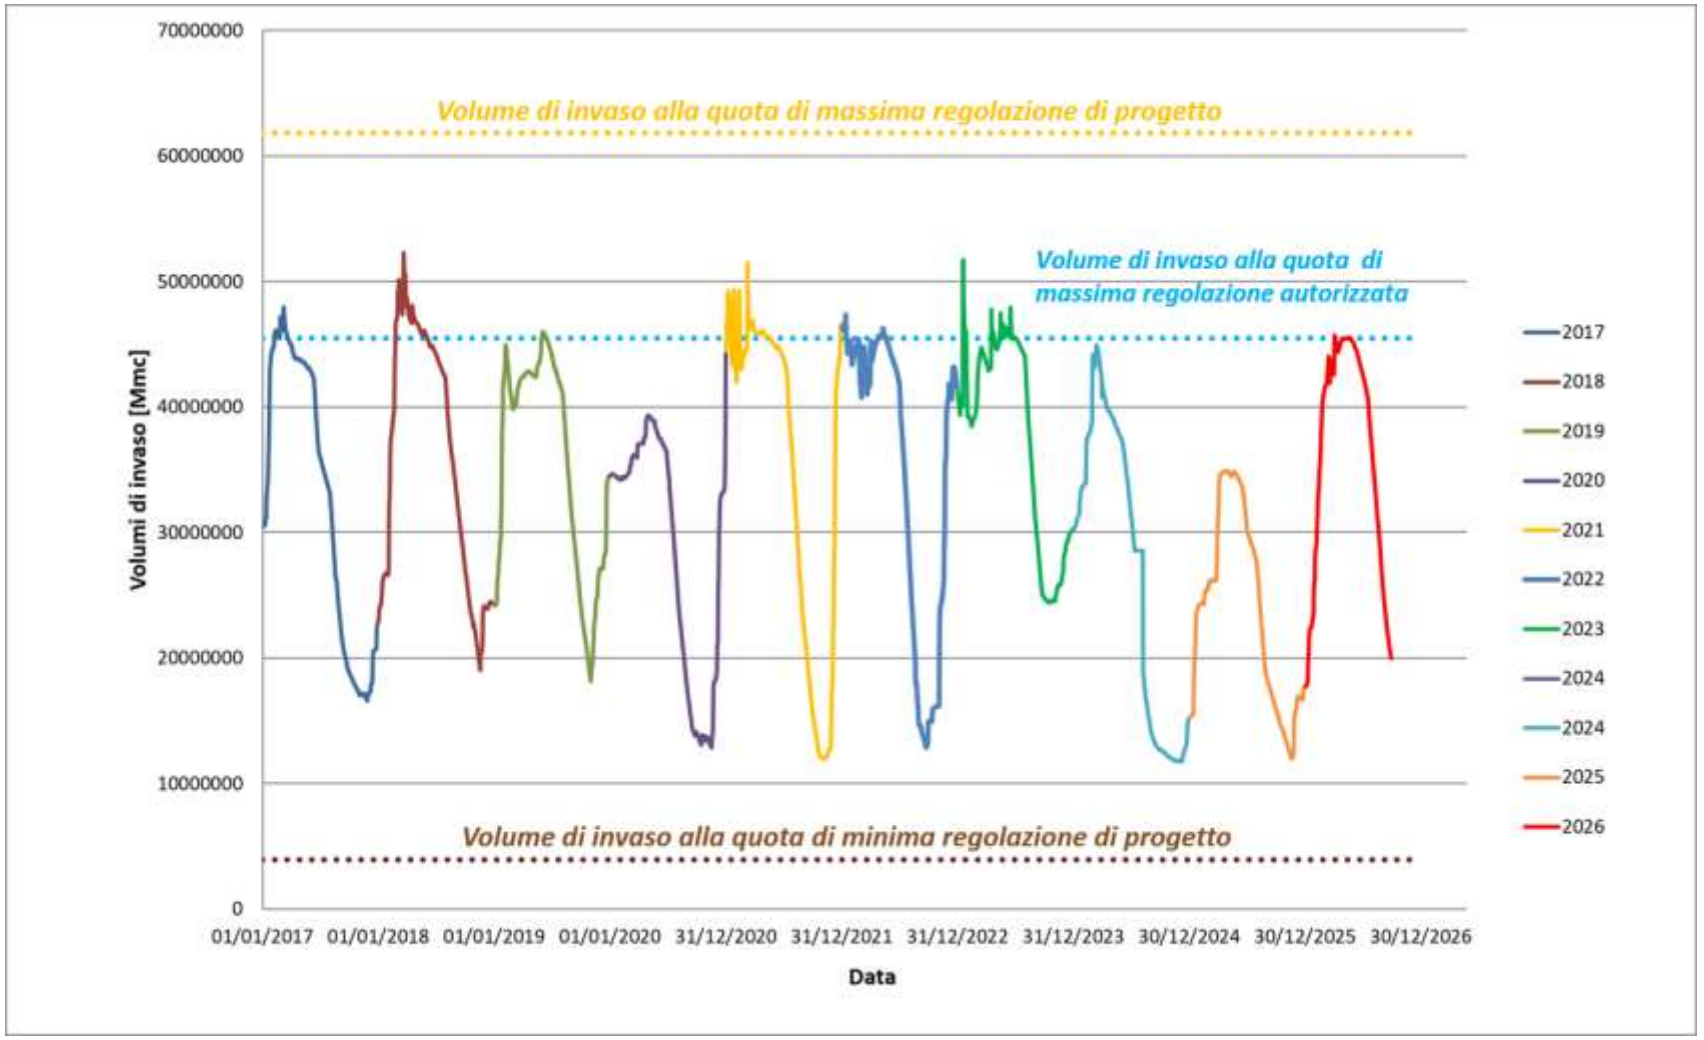

Volumi di invaso nel periodo 2017-2026



Scenario di severità idrica: Schemi idrici interregionali

Schema plurimo Ofanto

ATTIVITÀ DEL TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA DELLO SCHEMA OFANTO

AL TAVOLO TECNICO PARTECIPANO I RAPPRESENTANTI DELLA *REGIONE BASILICATA*, DELLA REGIONE CAMPANIA, DELLA *REGIONE PUGLIA*, DEL *CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA*, DEL *CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA*, DEL *CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA*, DI *ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA* E DI *ACQUE DEL SUD SPA*.

Riunioni			
15/05/2026	28/05/2026	25/06/2026	18/09/2026

Nella riunione del 15/05/2025, in vista dell'avvio della stagione irrigua, alla luce dell'esito della ricognizione del volume di risorsa disponibile negli invasi di Conza, San Pietro e Saetta ubicati a monte della Traversa di Santa Venere, il Tavolo tecnico, individuata una riserva di **18,5** Mmc per l'uso potabile collegato all'invaso di Conza, ha stabilito di destinare circa **36,6** Mmc in favore del comparto irriguo.

Nella riunione del 28/05/2026, valutati i Programmi consortili di utilizzo dei volumi loro assegnati, è stato definito il Programma delle erogazioni dagli invasi di Conza, di Saetta e di San Pietro.

I partecipanti al tavolo tecnico hanno inoltre convenuto di sottoporre il Programma delle erogazioni a un monitoraggio continuo, al fine di verificare tempestivamente eventuali scostamenti tra le previsioni e l'andamento reale e di apportare, ove necessario, le opportune misure correttive.

Nella riunione di monitoraggio del 25/06/2026, dopo esame dei volumi di invaso si è proceduto a rimodulare il Programma erogazioni dagli invasi di Conza, Saetta e San Pietro. In particolare, è stata prolungata l'erogazione dalla diga di S. Pietro in ragione della risorsa residua ulteriormente disponibile.


Le attività di misurazione in campo hanno confermato la correzione della scala di deflusso adottata già dal 2024 da parte dell'Autorità di Bacino per il canale di derivazione della Z.I. S. Nicola di Melfi (opera in gestione al Consorzio di Bonifica della Basilicata).


Nella riunione di monitoraggio del 18/09/2026, dopo esame dei volumi di invaso, è stato rilevato, rispetto alle previsioni, un Surplus di circa **1,0** Mmc, parzialmente utilizzabile per le esigenze della fase finale della stagione irrigua; è stato richiesto l'eventuale trasmissione da parte dei consorzi di un programma d'uso condiviso.



Scenario di severità idrica: Schemi idrici interregionali

Schema plurimo Fortore

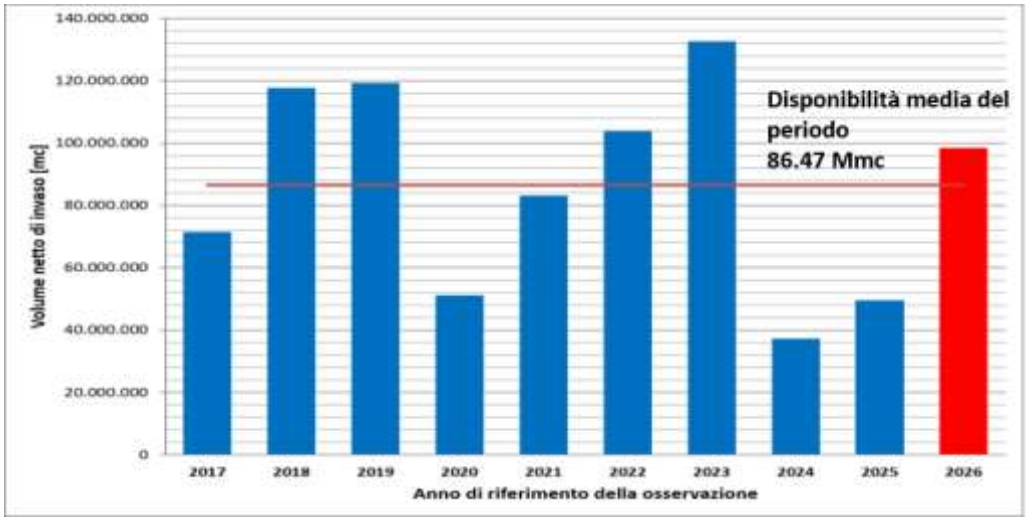

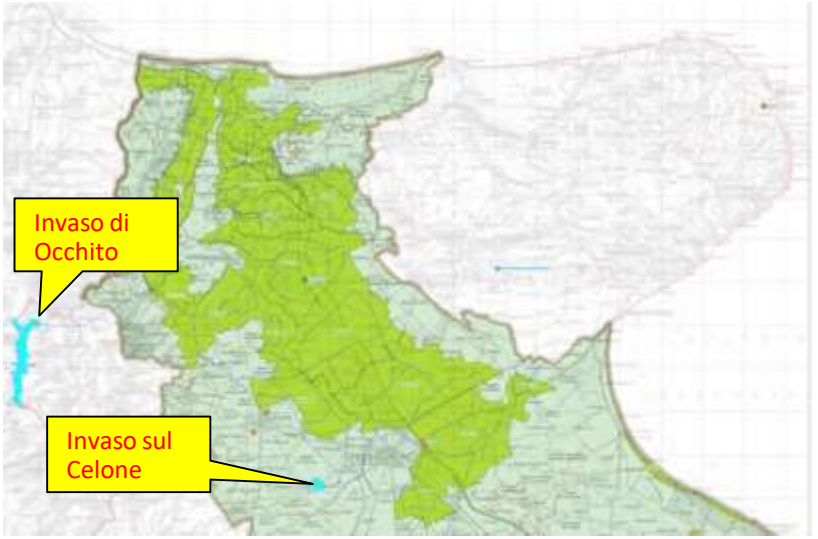

Diga	Volume utile autorizzato [Mm^3]	Disponibilità al 30/09/2025 [Mm^3]	Disponibilità al 30/09/2026 [Mm^3]	Deficit al 30/09 (2025 vs 2026) [Mm^3]	Deficit al 30/09 riferito al volume utile autorizzato [Mm^3]
Occhito	250	49,01	91,43	**-42,42 (Surplus)**	**158,57**
Celone	16,8	0,57	6,97	**-6,40 (Surplus)**	**9,83**
Totale	266,8	49,58	**98,4**	**-48,82 (Surplus)**	**168,4**


Anno	Volume utile schema - 30 settembre [mc]	Δ al 2026 [mc]
2017	71.524.660	26.878.160
2018	117.748.440	-19.345.620
2019	119.269.840	-20.867.020
2020	51.214.620	47.188.200
2021	83.195.940	15.206.880
2022	103.850.320	-5.447.500
2023	132.748.339	-34.345.519
2024	37.232.780	61.170.040
2025	49.574.659	48.828.161
2026	98.402.820	0

Necessario un costante monitoraggio onde definire la sostenibilità delle erogazioni.




Scenario di severità idrica: Schemi idrici interregionali

Schema plurimo Fortore

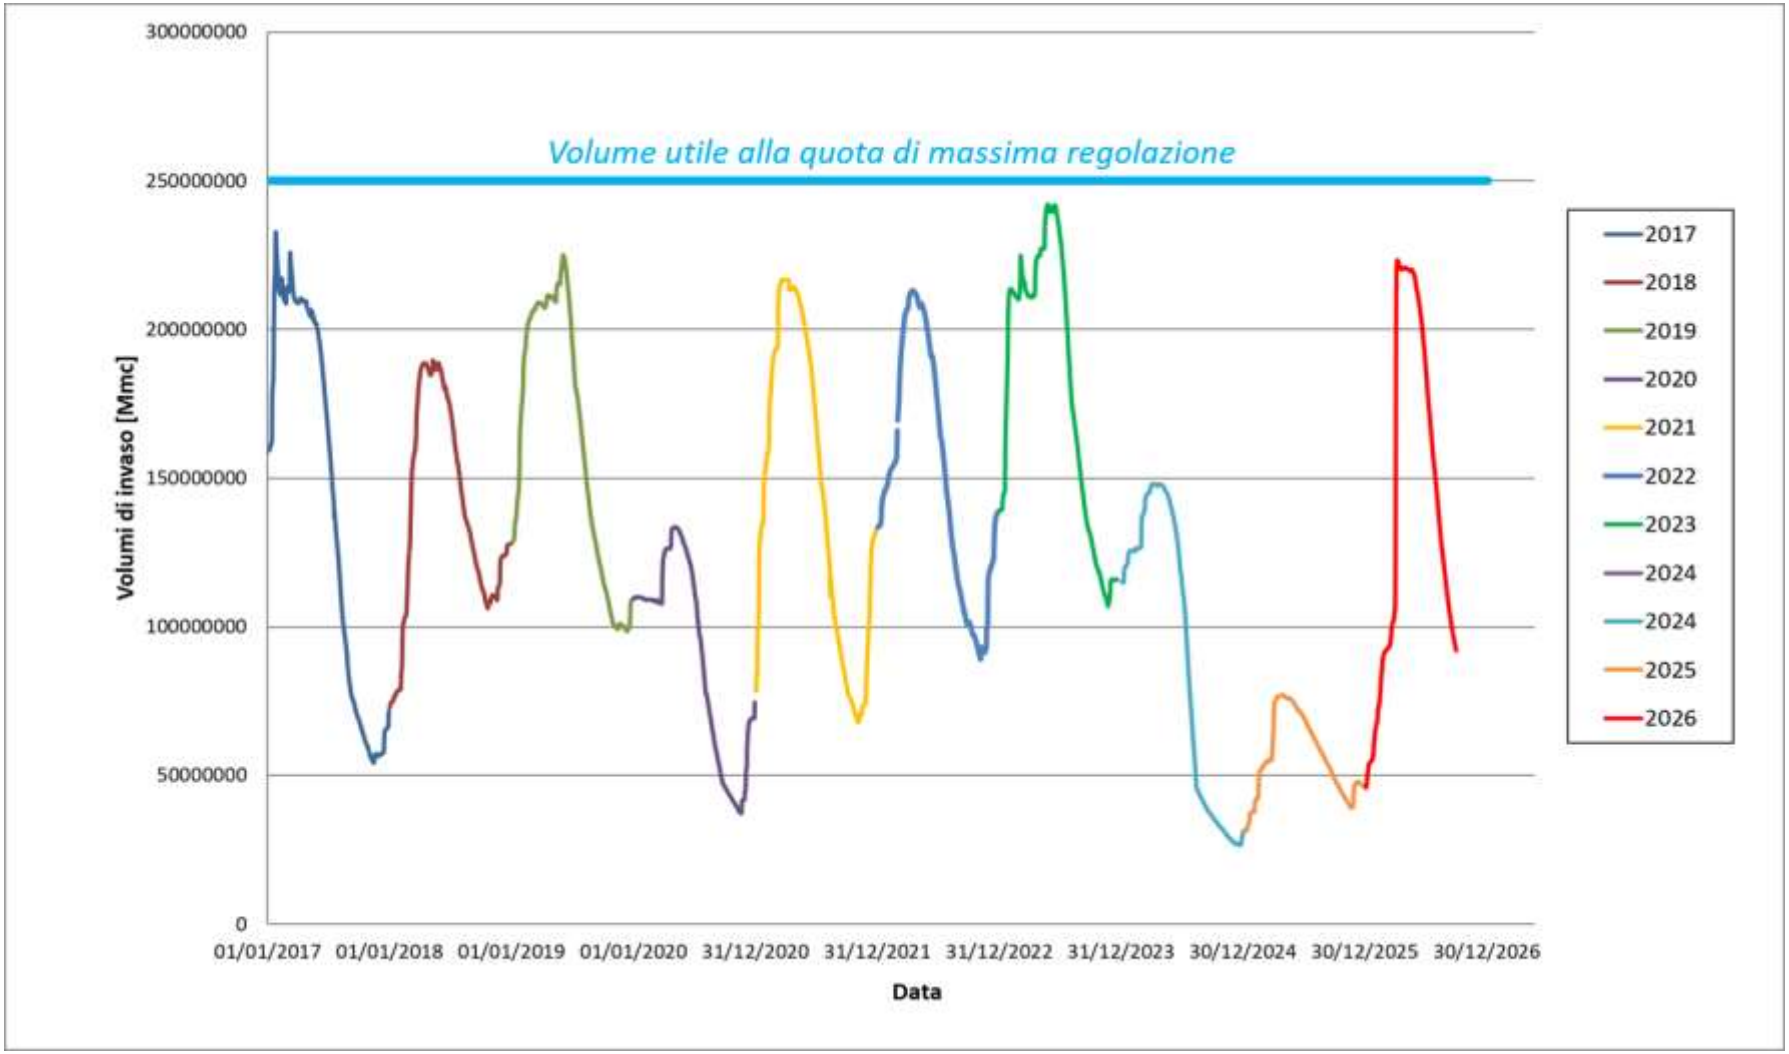

Volumi di invaso nel periodo 2017-2026

Stazioni pluviometriche bacino Diga di Occhito

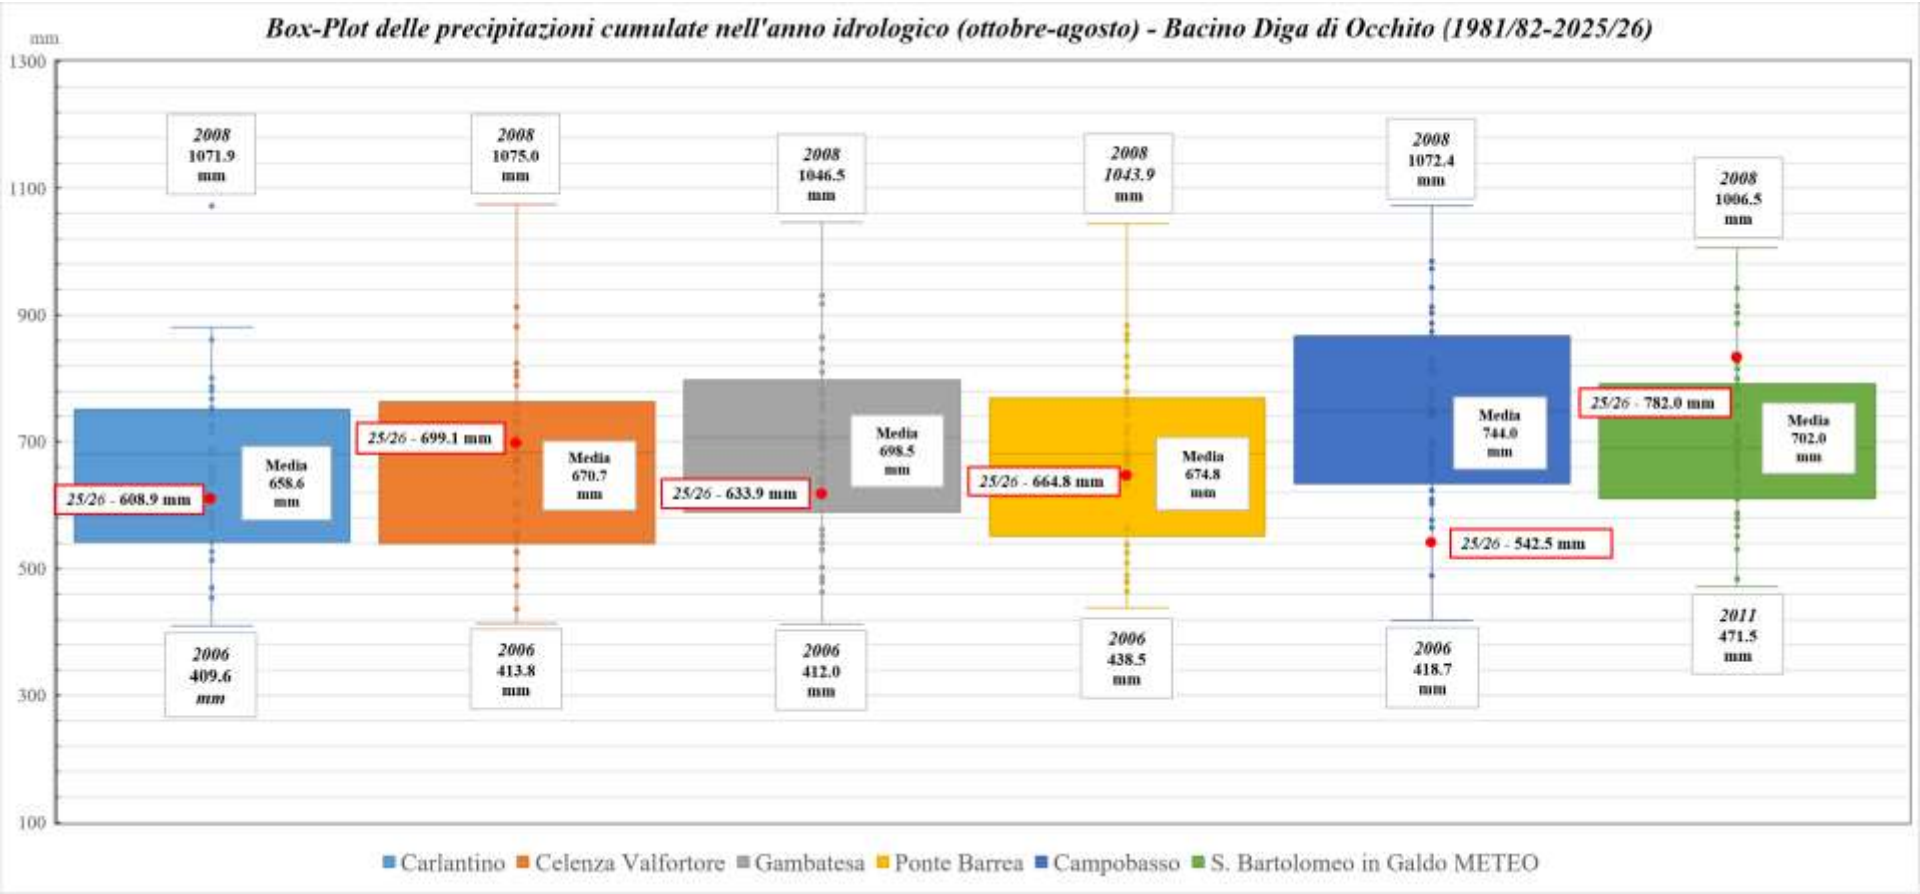




Schema idrico Sele-Calore – Sorgente "Sanità"

Il valore medio della portata sorgiva di settembre 2026 risulta al di sotto della media ma comunque superiore al dato misurato nel mese omologo del 2017 e del 2025.

Sorgente Sanità Caposele

Portate naturali in l/sec

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ANNO 2016	**3359**	**3307**	**3370**	**3630**	**3727**	**3770**	**3806**	**3770**	**3688**	**3590**	**3435**	**3314**
ANNO 2017	**3233**	**3175**	**3188**	**3222**	**3256**	**3236**	**3193**	**3138**	**3059**	**3002**	**2984**	**2926**
ANNO 2018	**2924**	**2961**	**3169**	**3694**	**4070**	**4113**	**4057**	**3953**	**3793**	**3654**	**3520**	**3384**
ANNO 2019	**3320**	**3332**	**3391**	**3401**	**3408**	**3422**	**3458**	**3458**	**3339**	**3277**	**3223**	**3193**
ANNO 2020	**3198**	**3215**	**3209**	**3207**	**3219**	**3208**	**3174**	**3123**	**3079**	**2991**	**2967**	**2962**
ANNO 2021	**3228**	**3834**	**4455**	**4685**	**4718**	**4661**	**4574**	**4360**	**4137**	**3913**	**3716**	**3572**
ANNO 2022	**3580**	**3569**	**3553**	**3610**	**3767**	**3831**	**3813**	**3750**	**3657**	**3561**	**3484**	**3306**
ANNO 2023	**3414**	**3772**	**4069**	**4294**	**4485**	**4638**	**4817**	**4753**	**4616**	**4485**	**4153**	3828
ANNO 2024	**3730**	**3638**	**3643**	**3740**	**3742**	**3713**	**3607**	**3489**	**3386**	**3233**	**3138**	**3041**
ANNO 2025	**3006**	**2974**	**2981**	**3031**	**3103**	**3118**	**3095**	**3017**	**2953**	**2922**	**2868**	**2831**
ANNO 2026	**2815**	**2986**	**3153**	**3324**	**3503**	**3570**	**3516**	**3433**	**3363**			

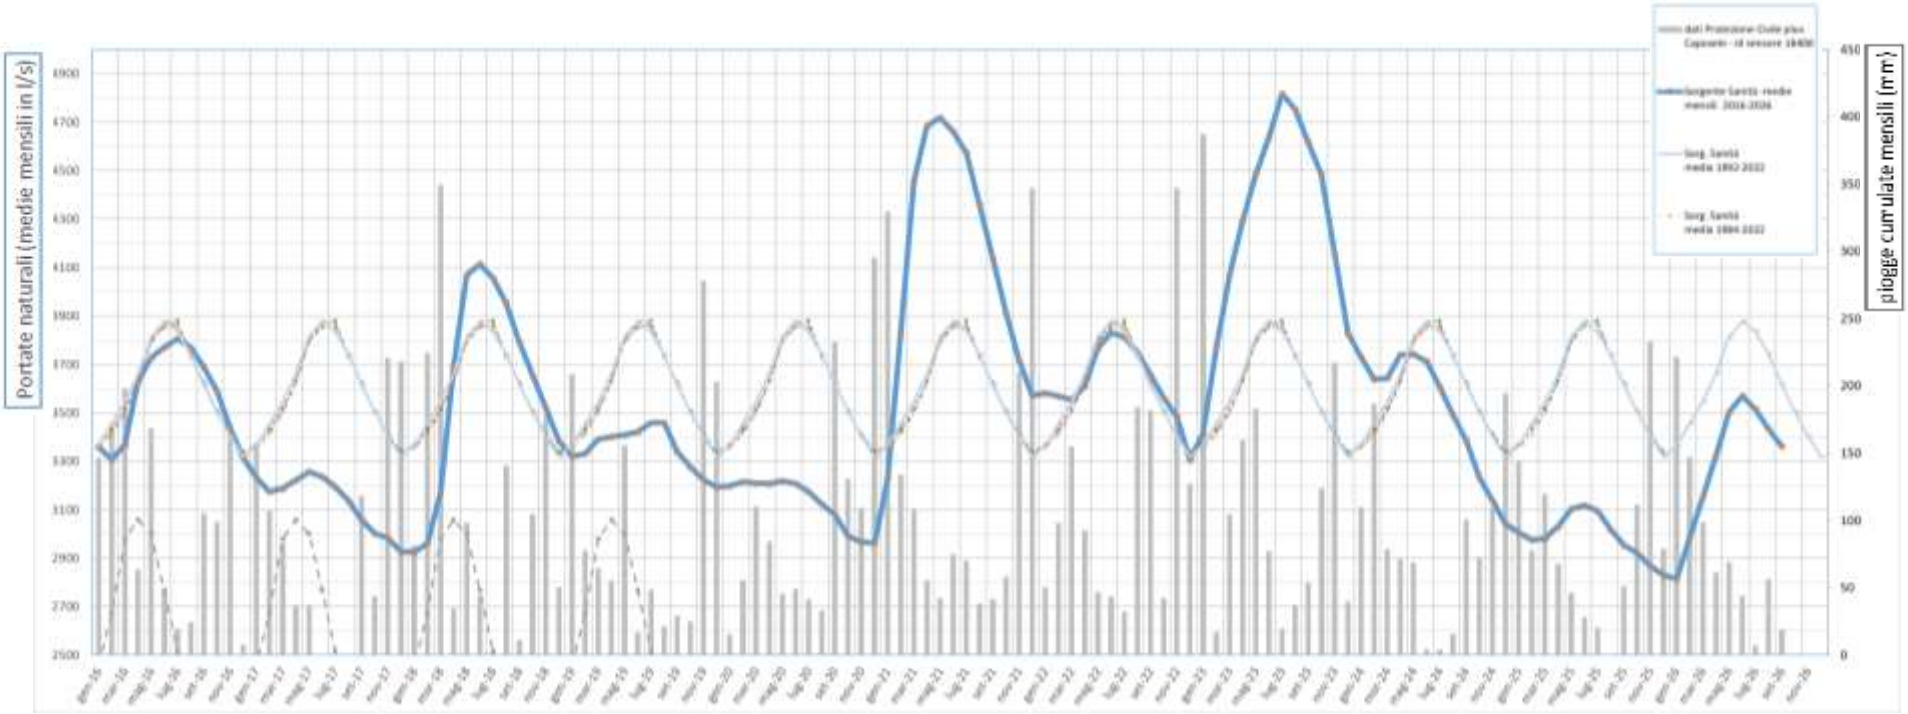



Scenario di severità idrica: Schemi idrici interregionali


Schema idrico Sele-Calore – Sorgenti "Cassano Irpino"

Il valore medio della portata sorgiva di settembre 2026 risulta al di sotto della media ma comunque superiore al dato misurato nel mese omologo del 2017 e del 2025.


Gruppo Sorgivo Cassano Irpino

Portate naturali in l/sec

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
ANNO 2016	**1913**	**2045**	**2847**	**2952**	**2758**	**2640**	**2424**	**2217**	**2033**	**1893**	**1921**	**1793**
ANNO 2017	**1794**	**2005**	**2119**	**2034**	**1894**	**1775**	**1654**	**1504**	**1450**	**1371**	**1318**	**1498**
ANNO 2018	**1822**	**2198**	**3194**	**3957**	**3407**	**3056**	**2745**	**2470**	**2229**	**2055**	**2088**	**2249**
ANNO 2019	**2259**	**3071**	**2956**	**2746**	**2603**	**2611**	**2459**	**2289**	**2122**	**1983**	**2097**	**2271**
ANNO 2020	**2524**	**2294**	**2222**	**2203**	**2133**	**2023**	**1906**	**1759**	**1624**	**1618**	**1588**	**2067**
ANNO 2021	**3187**	**4680**	**4744**	**4237**	**3766**	**3398**	**3055**	**2731**	**2493**	**2299**	**2134**	**2802**
ANNO 2022	**2880**	**2680**	**2665**	**3079**	**2948**	**2634**	**2409**	**2211**	**2025**	**2024**	**2347**	**3007**
ANNO 2023	**3556**	**4492**	**3967**	**3793**	**3843**	**3935**	**3642**	**3326**	**2963**	**2693**	**2574**	**2596**
ANNO 2024	**2436**	**2546**	**2795**	**2670**	**2452**	**2273**	**2106**	**1968**	**1836**	**1700**	**1544**	**1474**
ANNO 2025	**1567**	**1596**	**1742**	**1924**	**1864**	**1728**	**1588**	**1434**	**1315**	**1225**	**1197**	**1345**
ANNO 2026	**1646**	**2461**	**2647**	**2759**	**2605**	**2362**	**2156**	**1969**	**1804**			

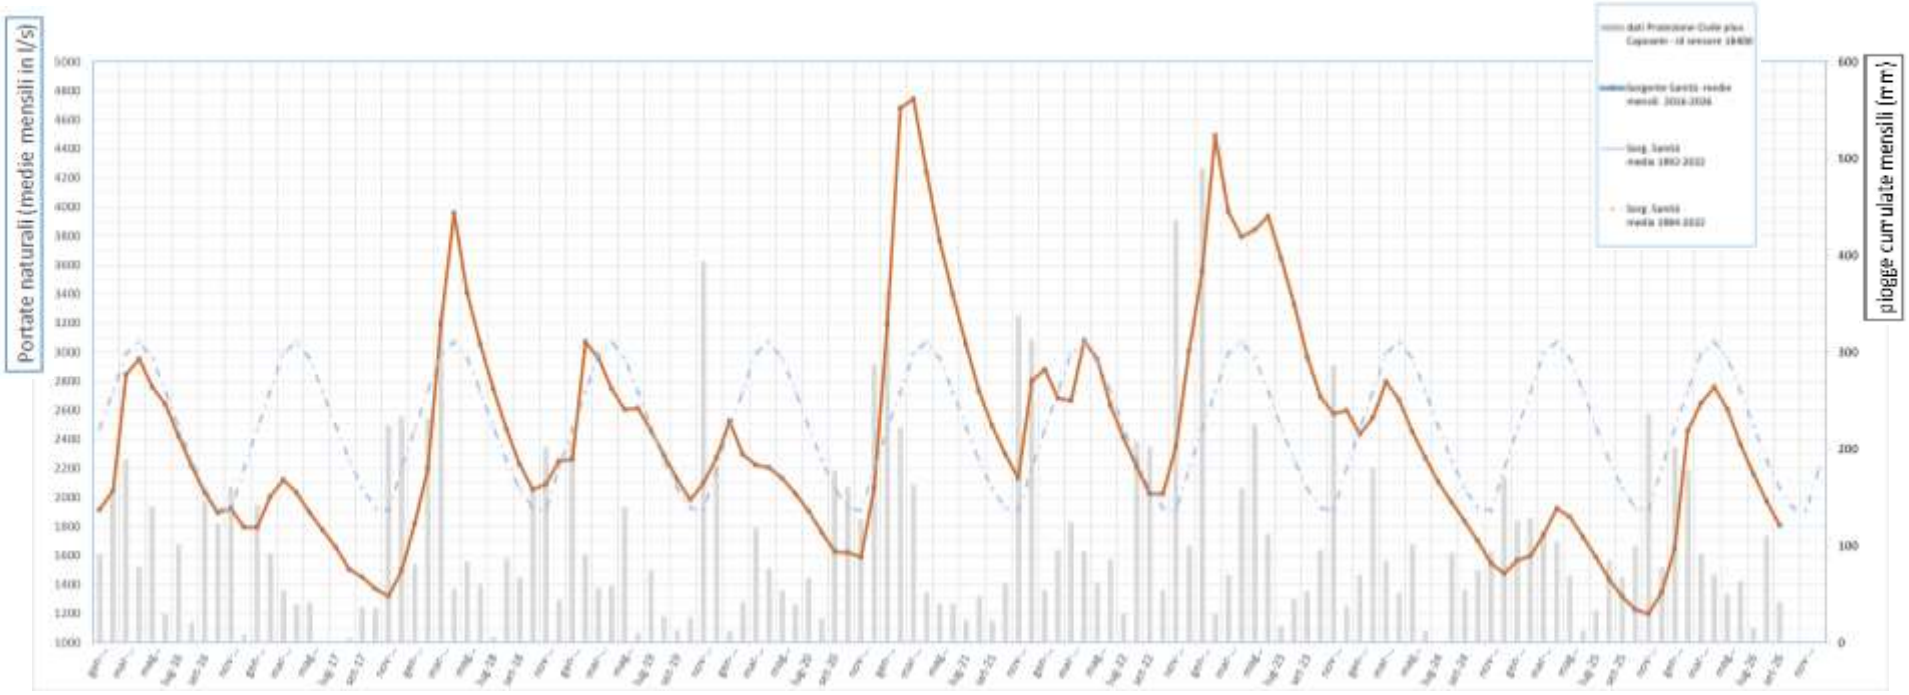


Stazioni pluviometriche Sorgenti Cassano Irpino - Caposele

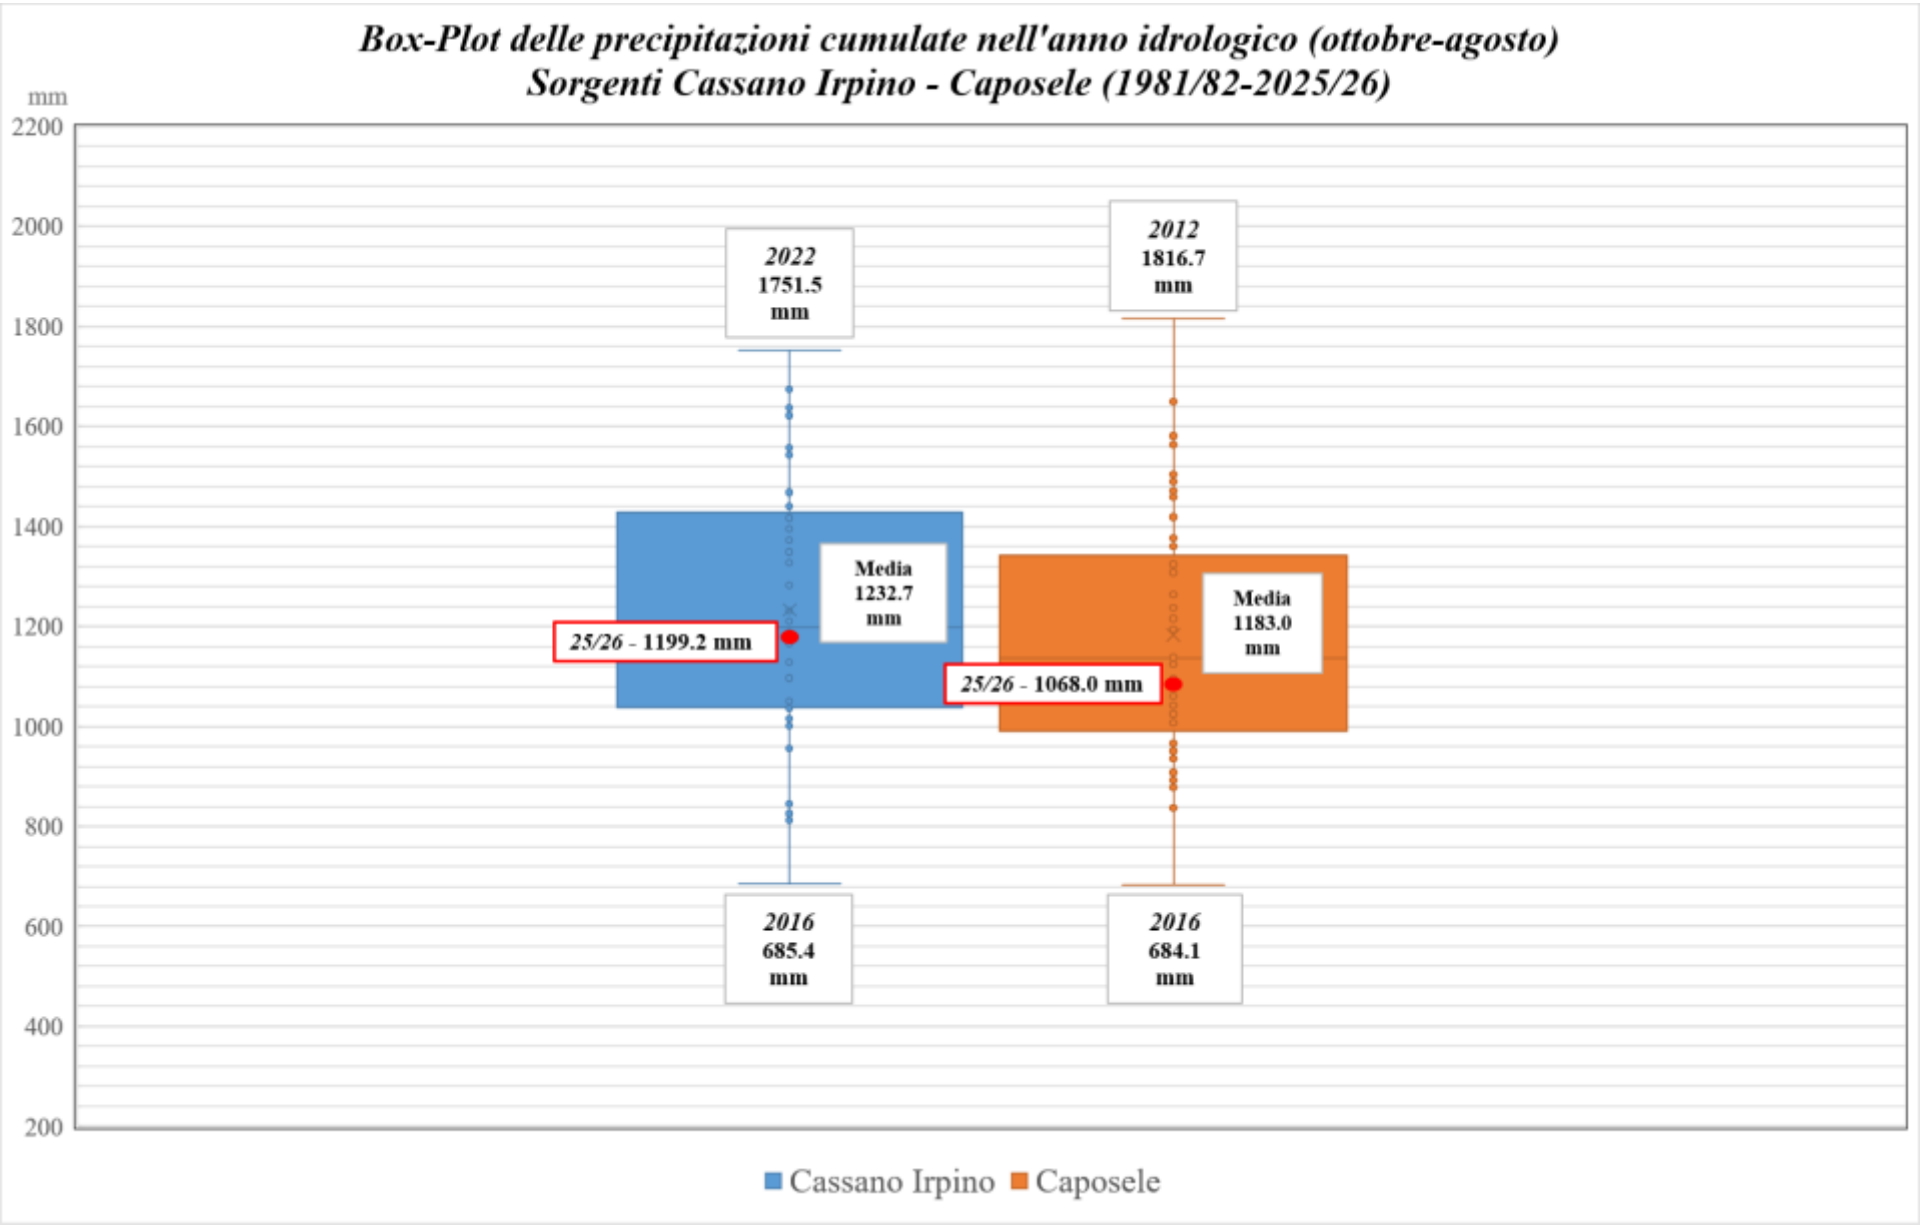

Scenario di severità idrica: Schemi idrici regionali

Regione Abruzzo

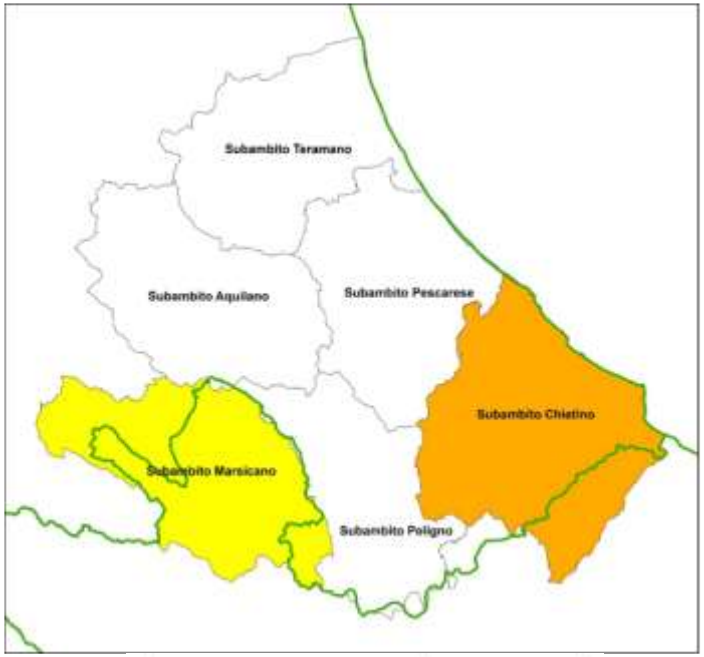

TERRITORIO	STATO SEVERITA' (*)
Subambito Marsicano	BASSA Trend in peggioramento
Subambito Chietino	MEDIA Trend in peggioramento

Sub-ambito Marsicano–SEVERITA' IDRICA BASSA- Trend in peggioramento.

Alcune sorgenti più profonde del sub ambito evidenziano portate sostanzialmente stabili (Liri, Panteneccia), mentre le restanti sorgenti (Ferriera, Pulciara e S.S. Martiri), comprese quelle più superficiali (Rio Sonno, Tassi, S. Eugenia e Formarotta), con l'eccezione della sorgente Verrecchie, evidenziano portate in diminuzione, in linea con l'andamento stagionale.

La riduzione di portata delle sorgenti Rio Sonno, S.Eugenia e Formarotta è compensata da un maggiore utilizzo dei campi pozzi integrativi (Trasacco e Rio Pago).

Permangono attive turnazioni di carattere principalmente strutturale dovute alla vetustà delle infrastrutture che interessano n. 8 comuni per complessivi n. 58.121 utenti. Lo stesso Gestore specifica che tali turnazioni non comportano particolari disagi alla popolazione grazie alla presenza di serbatoi di accumulo privati.

Sub-ambito Chietino - SEVERITA' IDRICA MEDIA- Trend in peggioramento.

La sorgente Verde, principale captazione del sub ambito, a partire dalla metà di giugno mostra una portata in progressiva riduzione (attualmente circa 1.122 l/s) con conseguente utilizzo, alla massima potenzialità, del campo pozzi di supporto (264 l/s).

Anche le restanti sorgenti (Avello, Sinello, Atessa e Taranta) presentano portate in diminuzione rispetto ai mesi precedenti. In particolare l'acquedotto Avello, nonostante l'integrazione di circa 40 l/s garantita dal Gestore ACA Spa, registra un deficit idrico in distribuzione.

Sono attive le turnazioni serali che interessano complessivamente 28 comuni e circa 46.100 utenti, dovute principalmente a carenze infrastrutturali, con particolare riferimento alla frana che ha interessato l'adduttrice principale dell'acquedotto Sinello i cui lavori di ripristino sono ancora in corso, ed in parte a deficit idrico.



Abruzzo- Sub-Ambito Marsicano

Le principali fonti che alimentano i comuni ricadenti nel sub ambito sono:


- **Sorgenti del Liri e Verrecchie**: La portata di settembre della Sorgente Verrecchie è pari a circa 137,56 l/s, mentre la portata della Sorgente Liri è pari a 321,17 l/s (entrambe in lieve aumento rispetto ad agosto);
- **Sorgente Rio Sonno**: La portata della sorgente è molto influenzata dalle precipitazioni. Attualmente la portata media è pari a 83,46 l/s (in diminuzione rispetto ad agosto);
- **Campo Pozzi Trasacco**: La centrale di Trasacco risente molto dell'andamento della sorgente "Rio Sonno". La portata media per il mese di settembre si attesta a circa 267,4 l/s (in lieve diminuzione rispetto ad agosto);
- **Centrale di Sollevamento di Ortona Dei Marsi - Sorgenti "Ferriera e Pulciara**": La portata media totale di settembre in arrivo dalle due sorgenti presso la centrale di Ortona è pari a 363,02 l/s (in diminuzione rispetto ad agosto);
- **Sorgente "Pantaneccia":** Nel complesso la sorgente registra una portata media, per il mese di settembre, pari a 92,87 l/s (pressoché stabile da febbraio).
- **Sorgente "SS. Martiri":** L'acquedotto di adduzione "S.S. Martiri" riesce a soddisfare la richiesta idrica dell'intero comune servito; attualmente la portata derivata è pari a 134,00 l/s (in lieve diminuzione da giugno);



Abruzzo- Sub-Ambito Marsicano

Confronto disponibilità principali fonti idriche settembre 2026

PORTATE ADDOTTE/CAPTATE in l/s - MEDIE MENSILI ANNO 2026									
Fonti di approvvigionamento	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Sorgente Liri (Centrale sollevamento Liri + Partenza acquedotto ABR per Giorgina)	273,13 211,41 + 61,72	268,98 206,81 + 62,17	267,96 205,64 + 62,32	266,40 203,13 + 63,27	266,12 210,97 + 55,15	263,21 207,87 + 55,34	285,90 221,87 + 64,03	314,17 237,42 + 76,75	321,17 239,63 + 81,54
Campo Pozzi Rio Pago (Centrale Rio Pago + integrazione acquedotto S.Eugenia - Formarotta)	72,08 62,46 + 9,62	67,89 62,31 + 5,58	58,36 integrazione non necessaria per l'acquedotto S.Eugenia - Formarotta	60,47 57,62 + 2,85	70,71 60,15 + 10,56	72,86 59,84 + 13,02	79,78 66,63 + 13,15	79,38 66,25 + 13,13	77,60 64,36 + 13,24
Rio Sonno (Rio Sonno partenza per acquedotto Avezzano + Rio Sonno partenza per acquedotto Magliano)	254,28 184,22 + 70,06	285,11 214,06 + 71,05	225,81 158,10 + 67,71	154,19 86,56 + 67,63	148,84 79,27 + 69,57	136,40 69,55 + 66,85	113,42 54,77 + 58,65	94,53 44,41 + 50,12	83,46 43,96 + 39,50
Sorgente Panteneccia (Acquedotto Nuova + Vecchia + partenza per Morino)	85,66 34,24 + 35,45 + 15,97	87,98 35,51 + 35,71 + 16,76	89,87 36,59 + 36,37 + 16,91	90,75 36,97 + 36,63 + 17,15	89,90 36,29 + 36,57 + 17,04	88,31 36,01 + 35,47 + 16,83	90,30 36,15 + 37,48 + 16,67	91,28 36,17 + 38,37 + 16,74	92,87 37,05 + 39,30 + 16,52
Sorgente Verrecchie	157,6	166,05	158,63	148,03	135,97	125,52	127,23	132,32	137,56
Sorgente Pulciara	127,79	134,59	156,14	185,98	212,74	238,08	243,85	233,75	217,34
Sorgente Femiera	82,98	88,1	103,58	125,04	142,49	158,44	162,01	155,66	145,68
Campo Pozzi Balzone	163,45	149,88	150,48	150,41	149,82	149,88	149,88	154,06	156,69
Campo Pozzi Trasacco	135,03	143,69	181,22	224,68	244,23	270,76	276,77	275,3	267,4
Sorgente Tassi	46,15	55,97	56,68	47,5	36,85	33,66	29,46	25,32	22,79
Sorgente SS. Martiri (*)	140	161	140	155	145	140	138	136	134
Pozzo Monte Cervaro	26,7	28,29	29,32	28,3	27,12	27,93	27,07	23,37	21,67
Sorgenti S. Eugenia e Formarotta	9,31	18,51	16,11	16,25	12,98	11,22 6,90 + 4,32	10,74 7,22 + 3,52	8,61 5,78 + 2,82	7,10 4,77 + 2,33

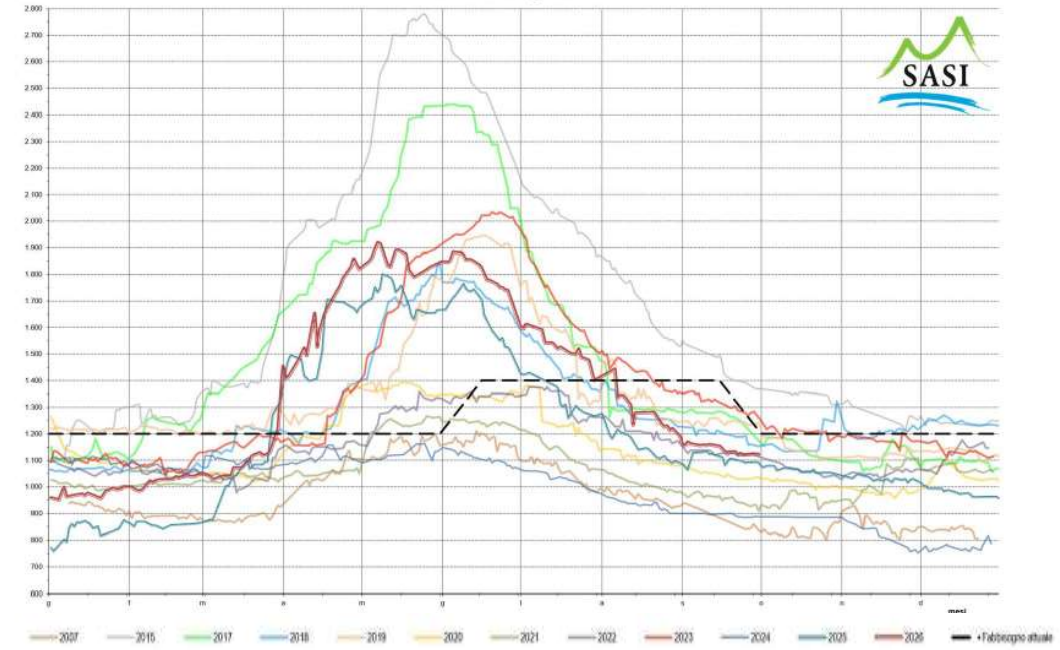


Abruzzo- Sub-Ambito Chietino


Portata sorgente Verde
(aggiornamento al 30 settembre 2026)




Calabria – Diga del Menta

I dati relativi alla diga del Menta evidenziano il recupero dei volumi d'invaso rispetto agli anni scorsi.

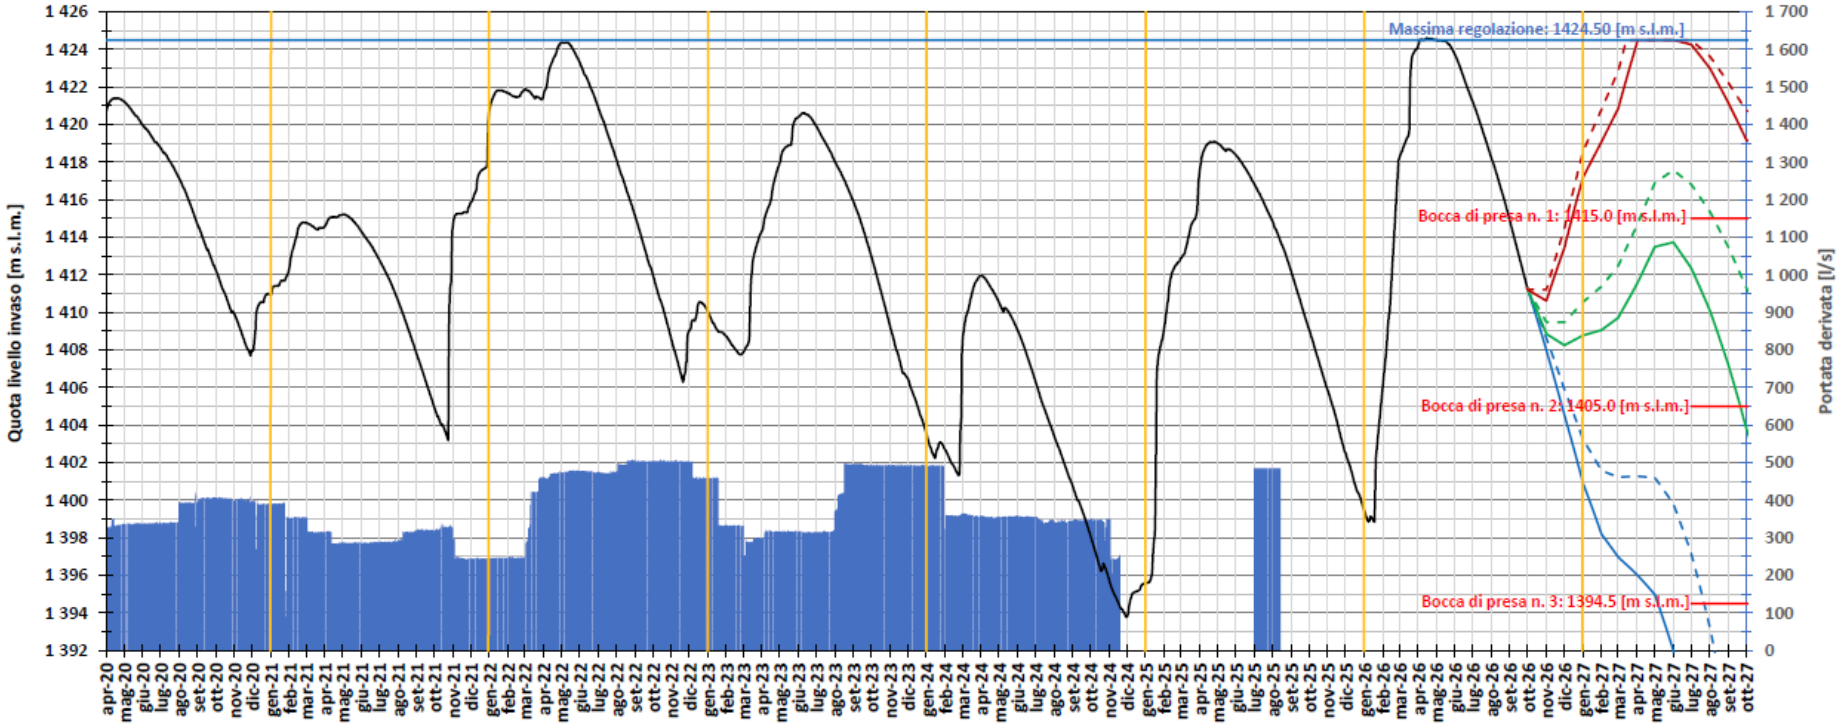

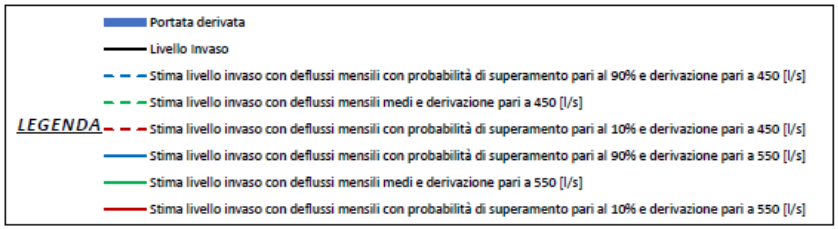

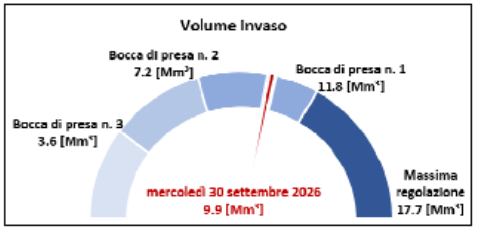


Data	Livello Invaso [m s.l.m.]	Volume invaso [m³]	Riempimento rispetto al volume totale dell'invaso
30 set. 2026	1411.30	9 915 433	56.06%
30 set. 2025	1409.16	8 927 704	50.48%
30 set. 2024	1398.18	4 708 958	26.63%
30 set. 2023	1413.08	10 791 291	61.02%
30 set. 2022	1412.10	10 302 875	58.25%
30 set. 2021	1405.04	7 217 610	40.81%
30 set. 2020	1412.32	10 411 189	58.87%



Calabria – Diga dell'Alaco

I dati relativi alla diga dell'Alaco evidenziano il pieno recupero dei volumi d'invaso.

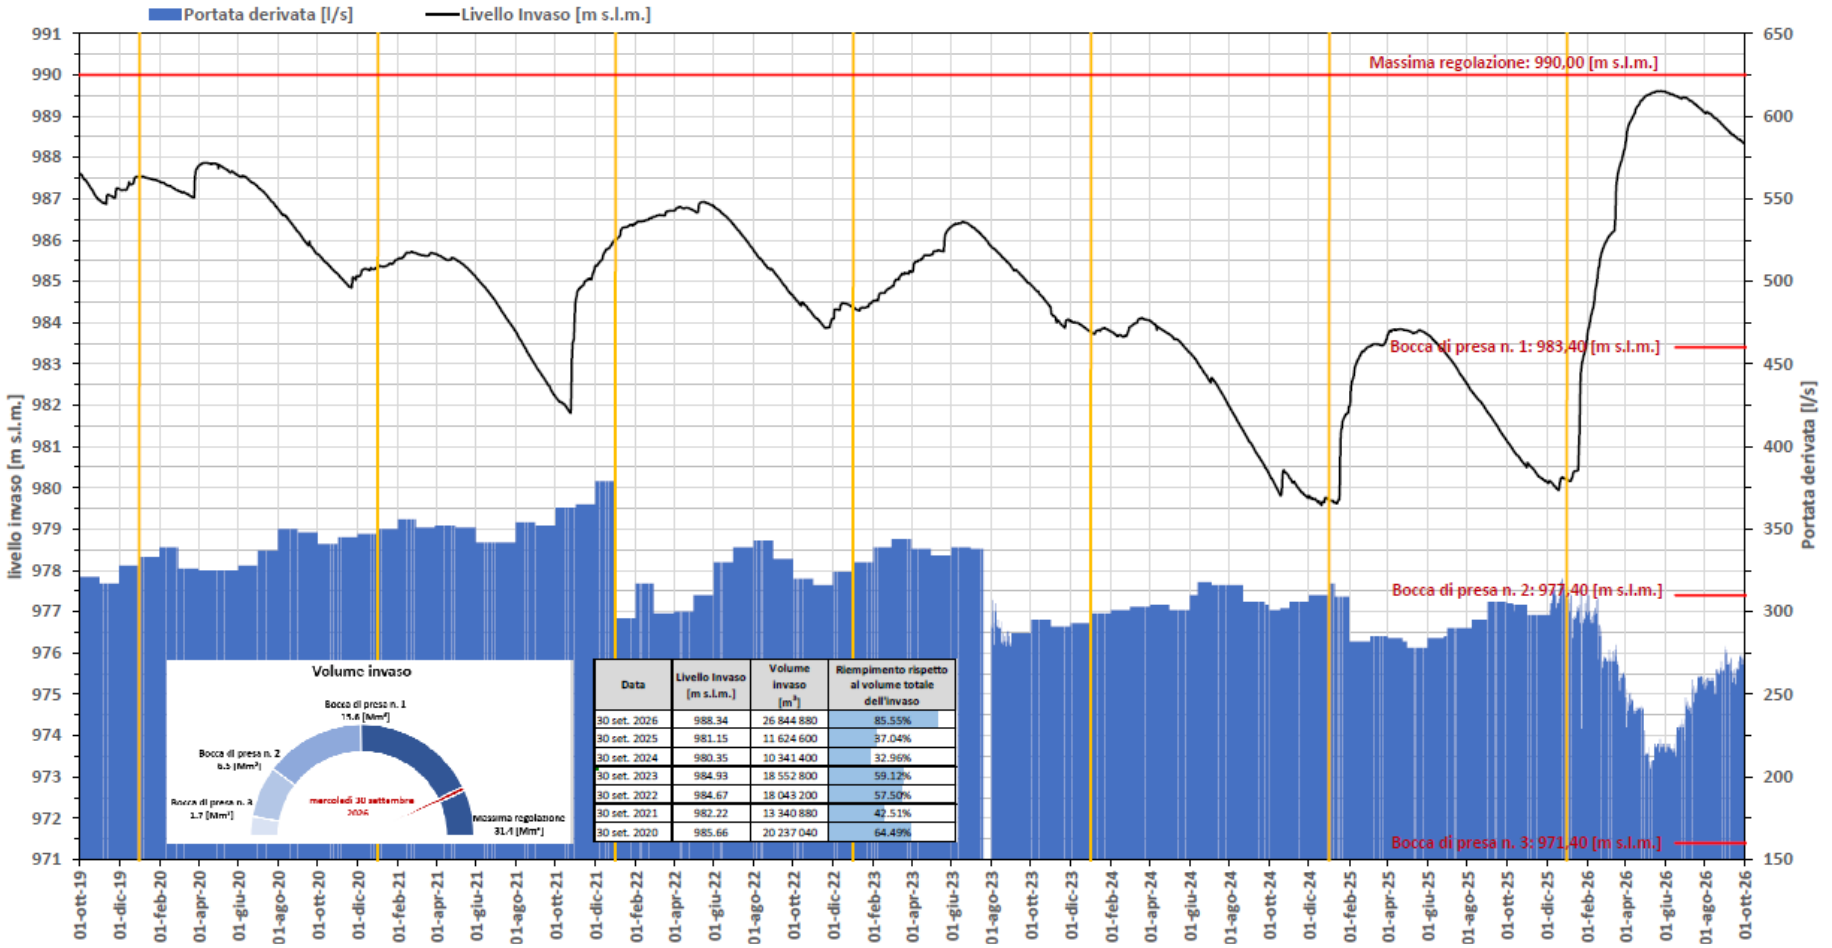


Data	Livello Invaso (m s.l.m.)	Volume invaso (m³)	Riempimento rispetto al volume totale dell'invaso
30 set. 2026	988.34	26 844 880	85.55%
30 set. 2025	981.15	11 624 600	37.04%
30 set. 2024	980.35	10 341 400	32.96%
30 set. 2023	984.93	18 552 800	59.12%
30 set. 2022	984.67	18 043 200	57.50%
30 set. 2021	982.22	13 340 880	42.51%
30 set. 2020	985.66	20 237 040	64.49%





Calabria – Schema Arvo-Ampollino/diga Passante

I dati relativi alle dighe Arvo (Trepidò), Ampollino (Nocelle) e Passante evidenziano un andamento sostanzialmente in linea con i valori della media per il periodo degli anni 2017-2025, per tutti e tre gli invasi.

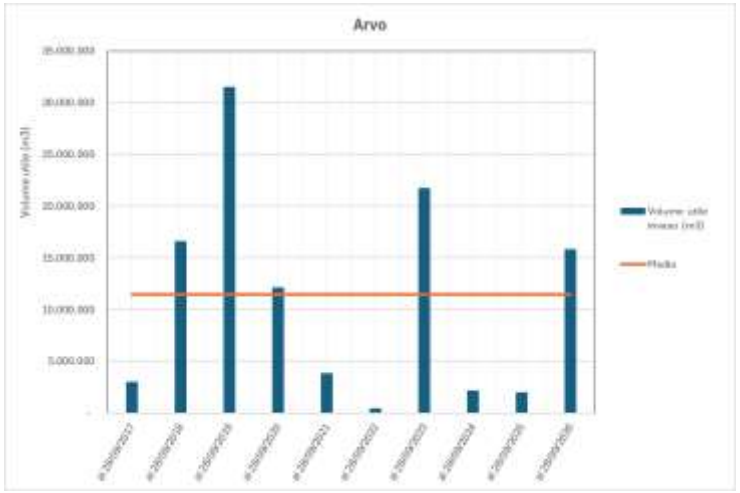

	V. utile (m^3)		
	Arvo	Ampollino	Passante
al 28/09/2017	3.048.000	12.244.300	7.012.000
al 28/09/2018	16.619.300	37.884.600	10.265.900
al 28/09/2019	31.551.391	1.162.506	8.535.539
al 28/09/2020	12.175.878	32.295.878	10.395.978
al 28/09/2021	3.836.438	18.735.448	10.706.082
al 28/09/2022	447.714	7.818.120	1.364.486
al 28/09/2023	21.729.690	36.831.628	14.395.501
al 28/09/2024	2.180.497	20.452.906	8.656.432
al 28/09/2025	2.006.488	8.126.604	9.412.503
al 28/09/2026	15.851.700	18.834.205	11.922.441

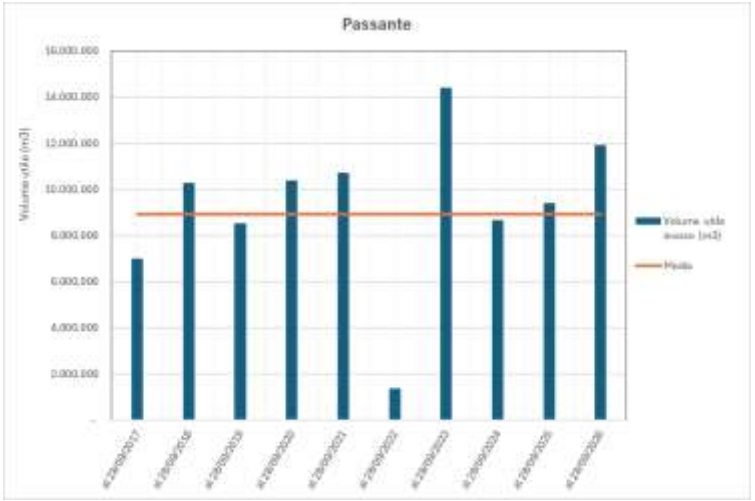

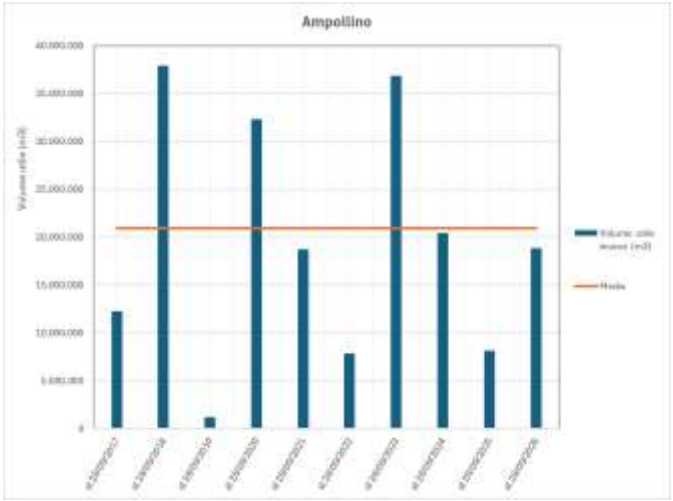

I dati evidenziano un importante recupero dei volumi disponibili, con il superamento delle condizioni di criticità precedenti.

Restano comunque necessari:

- **monitoraggio disponibilità;**
- **programma delle erogazioni**



Campania – Sistema Acqua Campania



A partire dallo scorso mese di giugno, Acqua Campania, gestore dell'Acquedotto della Campania Occidentale (ACO), ha riscontrato un progressivo aumento delle portate idriche richieste dagli utenti serviti, a causa della stagione estiva con relativo innalzamento delle temperature.

Detta condizione di alto consumo si è mantenuta sino al presente mese di settembre.

Allo stato, dunque, l'Acquedotto della Campania Occidentale, per il soddisfacimento della idrorichiesta propria e per l'azione di surroga nei confronti dell'Acquedotto Campano, emunge una portata media pari a circa **9.700** l/s con punte che superano i **10.000** l/s.

Relativamente alla disponibilità delle fonti occorre confermare che sin dall'inizio dell'anno corrente si è riscontrata una produzione decisamente superiore agli anni precedenti ma, allo stato, si assiste alla naturale progressiva diminuzione delle portate rese disponibili dalle sorgenti di alimentazione dell'Acquedotto Campano e l'abbassamento generalizzato dei livelli di falda degli acquiferi profondi.

Nei prossimi mesi di ottobre e novembre, storicamente caratterizzati dalla riduzione delle risorse rese disponibili dalle sorgenti dell'ACAM, l'ACO dovrà provvedere al soddisfacimento della domanda dell'utenza facendo ricorso a tutte le proprie risorse da emungere alle massime portate consentite.

La descritta situazione risulta preoccupante in quanto il complessivo Sistema Idrico della Grande Adduzione sarà chiamato ad operare senza poter disporre di risorse di emergenza per far fronte ad eventi accidentali ed imprevedibili. Alla luce di quanto descritto, al fine di poter disporre di una ulteriore portata idrica da utilizzarsi in caso di necessità, **risulta essenziale poter ottenere l'autorizzazione al maggior prelievo dal Fiume Gari – in Regione Lazio - così come già avvenuto lo scorso anno.**



Campania – Sistema ACS

ALTO CALORE

La rilevazione dei dati relativi alle portate delle sorgenti, aggiornata al 30 settembre, evidenzia una sensibile riduzione delle portate disponibili rispetto ai mese precedenti, che determina un deficit complessivo del 28,8% rispetto ai valori medi del periodo 2011÷2015, come evidenziato nel seguente prospetto di sintesi.

Confronto portate disponibili 2026 vs media 2011-2025


	Denominazione	Comune	Prov.	Anno 2026				Media 2011÷2025			
				giu-26	lug-26	ago-26	set-26	GIU	LUG	AGO	SET
1	Acqua del Pero	Mercogliano	AV	5,0	3,5	3,0	2,0	10,65	5,21	4,13	3,22
2	Acqua di Guardia	Guardia Sanframondi	BN	5,0	5,0	4,5	3,5	8,67	5,92	4,04	3,25
3	Acqua Fabbricato	Guardia Sanframondi	BN	0,5	0,5	0,5	0,4	1,42	0,85	0,52	0,43
4	Acquara	Castelbaronia	AV	7,0	7,0	7,0	7,0	11,36	11,28	11,13	11,01
5	Acquasanta	Tocco Caudio	BN	0,7	0,6	0,5	0,3	0,53	0,40	0,29	0,19
6	Acquaviva	Tocco Caudio	BN	0,5	0,5	0,3	0,1	1,13	0,92	0,70	0,44
7	Conservone	Teora	AV	2,0	1,0	0,9	0,8	2,23	1,85	1,61	1,47
8	Bocca dell'Acqua	Quindici	AV	7,5	2,8	1,0	0,0	17,17	9,55	3,49	0,76
9	Bocca dell'Acqua	Srignano	AV	17,0	10,5	4,3	0,5	40,22	17,06	8,75	4,31
10	Candraloni	Montella	AV	45,0	40,0	26,0	4,0	85,92	48,17	26,92	13,13
11÷16	Gruppo Accellica	Montella (6 sorgenti)	AV	95,0	92,0	75,0	45,0	242,25	146,08	95,00	59,58
17÷19	Gruppo Scorzella	Montella (6 sorgenti)	AV	60,0	51,0	42,0	28,0	163,42	100,58	55,25	28,75
20	Capolongo	Trevico	AV	0,8	0,7	0,6	0,5	0,98	0,77	0,67	0,59
21	Le Fonti	S. Andrea di Conza	AV	11,8	9,6	8,5	7,3	15,27	12,24	10,33	8,93
22	Revullo	Montesarchio	BN	3,7	3,5	3,0	2,3	6,73	5,28	4,02	3,24
23	Acqua del Campo	Pontelandolfo	BN	5,5	3,5	3,5	3,5	15,42	12,04	8,06	4,29
24	Sant'Elmo	Pontelandolfo	BN	6,0	4,5	4,5	4,5	43,50	29,58	17,09	10,54
		TOTALE		273,0	236,2	185,1	109,7	666,87	407,78	252,00	154,13
		Differenza percentuale "2026 / media 2011÷2025"		-59,1%	-42,1%	-26,5%	-28,8%				

Le ridotte disponibilità attuali sono in ogni caso legate anche a criticità di natura infrastrutturale (perdite, rotture, vetustà reti, ecc.).



Campania – Sistema ABC Napoli

Le sorgenti di Serino, principale fonte di approvvigionamento gestita da ABC Napoli, al mese di settembre presentano valori delle portate in linea con la media storica. **La portata media complessiva è pari a circa 1770 l/s, a fronte dei valori di 1450 l/s (2025) e 1660 l/s (2024).**

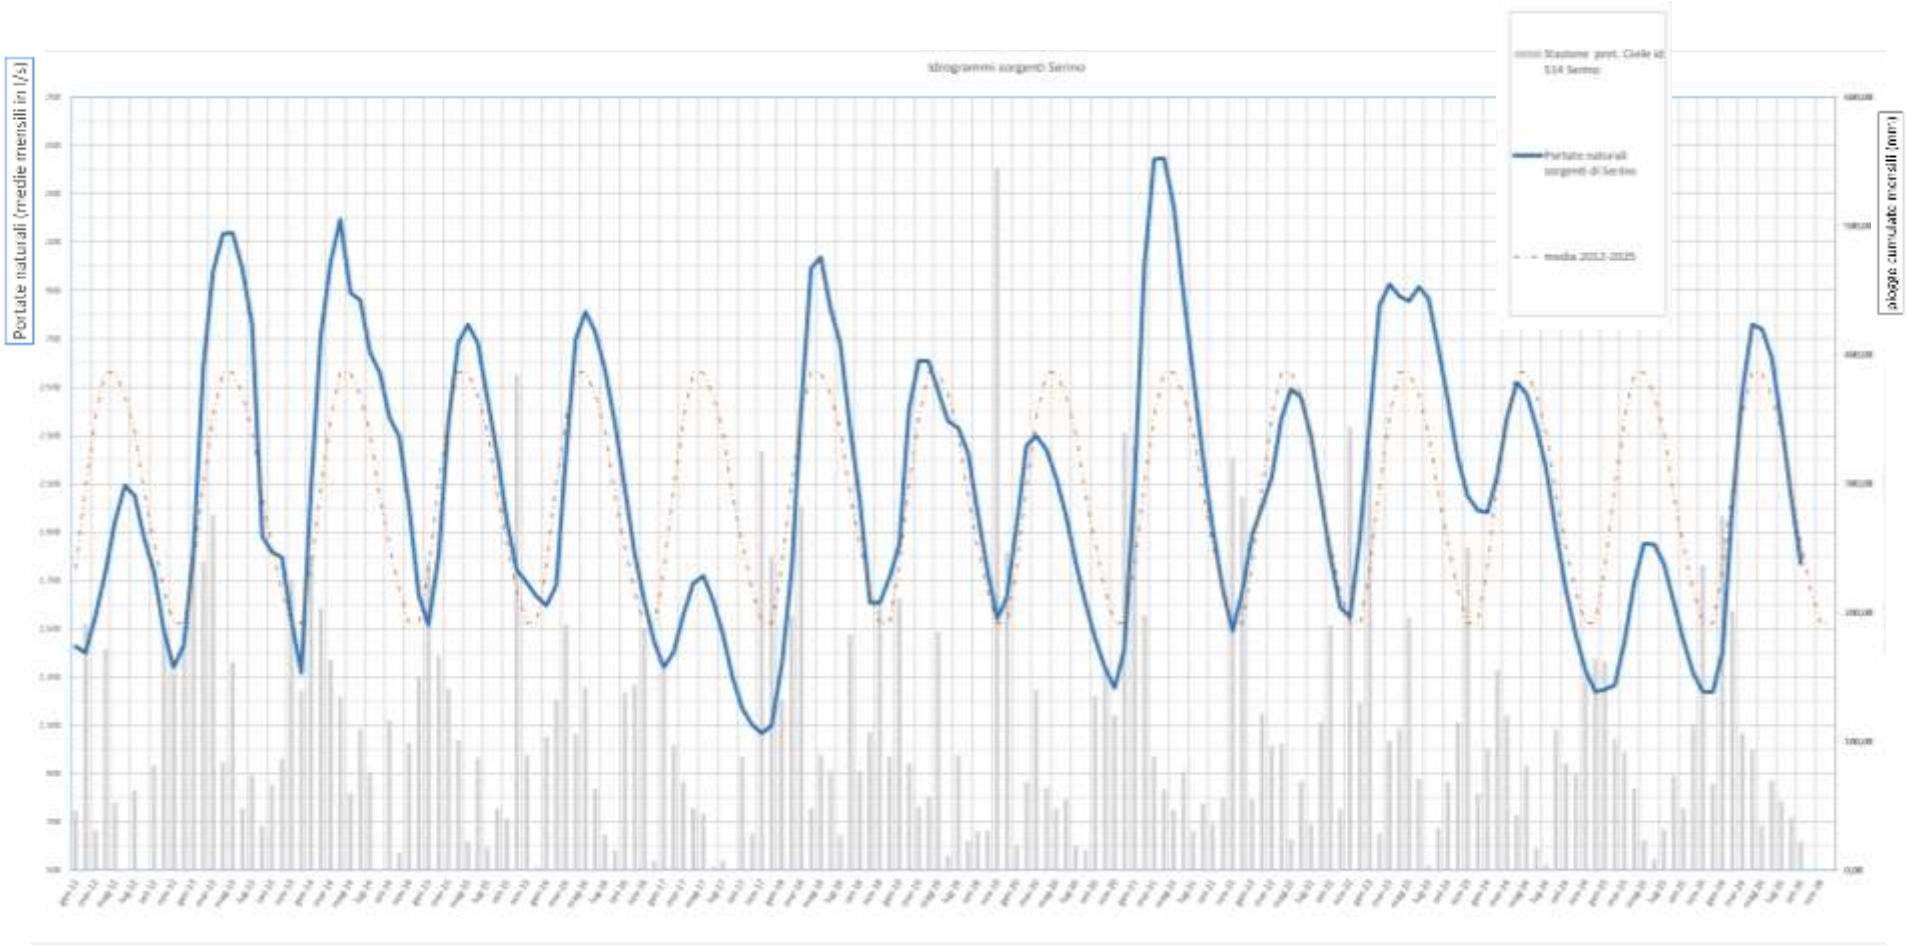



Campania – Sistema ASIS

Acquedotto dell'Alto Sele e del Basso Sele: Confronto portate prelevate per i primi 6 mesi nel periodo 2019-2026




Sorgenti Alto Sele	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set
Anno 2019	419	420	391	389	392	391	390	385	384
Anno 2020	399	399	416	413	383	371	393	403	406
Anno 2021	540	722	710	654	628	590	539	491	451
Anno 2022	464	455	448	557	524	518	476	445	428
Anno 2023	592	670	666	649	674	677	563	522	490
Anno 2024	517	523	505	529	491	464	443	437	388
Anno 2025	371	365	362	367	373	357	343	334	324
Anno 2026	402	532	554	543	508	476	448	393	359

Per le sorgenti dell'Alto Sele i quantitativi disponibili nel mese di settembre 2026 sono superiori a quelli del 2025.

Sorgente Quaglietta	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set
Anno 2019	1.554	1.555	1.538	1.508	1.500	1.506	1.537	1.513	1.575
Anno 2020	1.498	1.450	1.461	1.462	1.466	1.470	1.470	1.469	1.455
Anno 2021	1.363	1.354	1.297	1.223	1.282	1.380	1.438	1.479	1.430
Anno 2022	1.305	1.286	1.298	1.314	1.335	1.383	1.520	1.569	1.504
Anno 2023	1.540	1.490	1.470	1.466	1.400	1.450	1.536	1.533	1.478
Anno 2024	1.491	1.492	1.497	1.528	1.549	1.608	1.580	1.604	1.541
Anno 2025	1.510	1.512	1.515	1.509	1.503	1.511	1.512	1.508	1.478
Anno 2026	1.467	1.468	1.441	1.457	1.487	1.573	1.543	1.582	1.558

Le portate del mese di settembre risultano superiori a quelle degli anni precedenti.

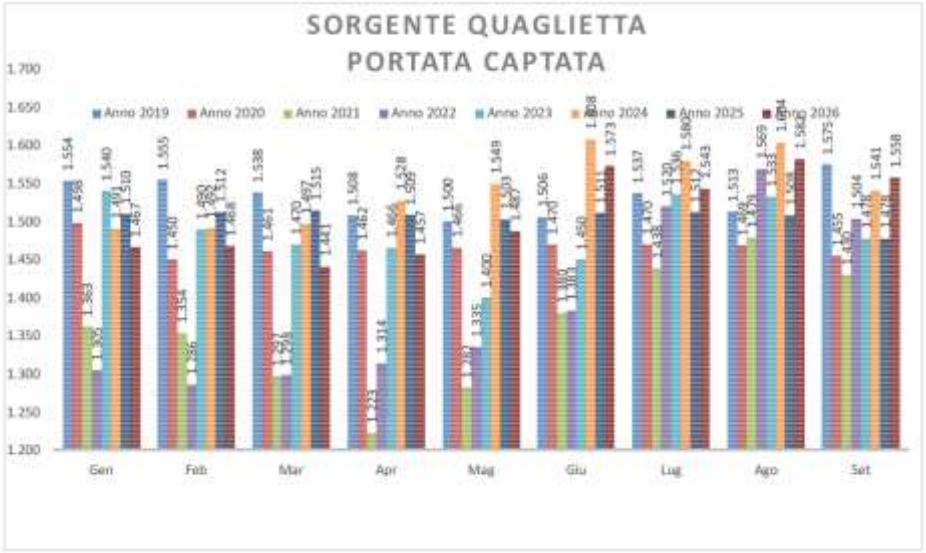



Campania – Sistema CONSAC

DISPONIBILITA': 96 punti di approvvigionamento;
DOMANDA: 178 distretti idrici (35 Comuni gestiti)

BILANCIO SCHEMA CILENTO NORD		Ott_25	Nov_25	Dic_25	Gen_26	Feb_26	Mar_26	Apr_26	Mag_26	Giu_26	Lug_26	Ago_26	Set_26
	DISPONIBILITA' (l/s)	525,16	529,04	523,92	482,00	500,02	498,04	538,82	557,18	589,41	695,86	721,86	605,54
	DOMANDA (l/s)	539,95	542,26	530,23	477,21	491,53	487,33	492,85	519,71	587,78	693,83	720,26	599,72
	DEFICIT Stimato	-14,79	-13,22	-6,32	4,79	8,50	10,71	45,97	37,47	1,64	2,03	1,60	5,82

Per lo schema CILENTO NORD si è andati in deficit nei mesi da luglio a novembre 2025.
In questi primi 9 mesi del 2026 non si sono registrate carenze idriche con necessità di sospensioni serali ai serbatoi.

DISPONIBILITA': 9 punti di approvvigionamento;
DOMANDA: 41 distretti idrici (10 Comuni gestiti)

BILANCIO SCHEMA CILENTO SUD		Ott_25	Nov_25	Dic_25	Gen_26	Feb_26	Mar_26	Apr_26	Mag_26	Giu_26	Lug_26	Ago_26	Set_26
	DISPONIBILITA' (l/s)	161,30	145,20	123,40	116,00	117,20	122,80	151,10	156,60	166,00	211,90	219,90	191,10
	DOMANDA (l/s)	151,36	136,33	113,88	100,84	103,96	114,05	145,55	153,22	161,88	208,28	215,91	186,56
	DEFICIT Stimato	9,94	8,87	9,52	15,16	13,24	8,75	5,55	3,38	4,12	3,62	3,99	4,54

Per lo schema CILENTO SUD si prevede una situazione di "equilibrio gestibile" anche per il mesi successivi come lo è stato per i mesi precedenti.

BILANCIO SCHEMA VALLO DI DIANO		Ott_25	Nov_25	Dic_25	Gen_26	Feb_26	Mar_26	Apr_26	Mag_26	Giu_26	Lug_26	Ago_26	Set_26
	DISPONIBILITA' (l/s)	240,10	221,83	204,40	200,33	202,33	204,35	206,66	208,22	211,16	264,08	282,48	273,93
	DOMANDA (l/s)	228,33	209,40	185,73	177,70	181,25	184,87	194,17	197,13	209,57	263,23	280,73	271,62
	DEFICIT Stimato	11,77	12,43	18,67	22,63	21,08	19,48	12,50	11,08	1,59	0,85	1,75	2,31

DISPONIBILITA': 41 punti di approvvigionamento;
DOMANDA: 38 distretti idrici (12 Comuni gestiti)

Per lo schema VALLO DI DIANO si prevede una situazione di "equilibrio gestibile" anche per il mesi successivi come lo è stato per i mesi precedenti.

Al momento, la maggioranza delle portate di captazione sono stimate per l'assenza di misuratori installati.



Lazio – Sintesi sistema ACEA ATO 5

Acea Ato5 – Lazio meridionale Frosinone

In base ai dati pluviometrici e climatici aggiornati, il quadro della disponibilità idrica ha subito una variazione significativa nel breve termine, pur mantenendo criticità strutturali.

Infatti, nonostante i cospicui apporti pluviometrici registrati nel corso dei primi due mesi del 2026, con eventi di elevata intensità che hanno superato le medie stagionali, le diffuse condizioni di deficit idrologico di lungo termine non possono ritenersi superate. Sebbene tali precipitazioni abbiano interrotto la fase di siccità meteorologica acuta, la loro natura concentrata e violenta ha favorito il deflusso superficiale e fenomeni di dissesto, senza garantire una ricarica profonda e uniforme dei complessi idrogeologici.

I ridotti cumulati pluviometrici registrati negli ultimi cinque mesi del 2026 (aprile-agosto) e la persistenza spaziale e temporale di temperature al di sopra della media hanno significativamente limitato gli effetti derivanti dagli ingenti contributi di precipitazione verificatisi nel primo bimestre del 2026, aggravando le diffuse condizioni di deficit a lungo termine registrate presso gli areali di ricarica dei principali acquiferi in gestione.


ATO 5 Frosinone	Media storica agosto [l/s]	Disponibilità 08/2025 [l/s]	Disponibilità 08/2026 [l/s]	Deficit al 31/08 [l/s]	Deficit rispetto alla media [l/s]
Sorgente Capofiume	292,38	278,6	299,1	**-20,5 (Surplus)**	**-6,72 (Surplus)**
Sorgente Val San Pietro	54,5	49,9	55,2	**-5,3 (Surplus)**	**-0,7 (Surplus)**
Cippone - Collelungo	58,18	49,6	63,4	**-13,8 (Surplus)**	**-5,22 (Surplus)**
Madonna di Canneto	270,68	253,4	289,6	**-36,2 (Surplus)**	**-18,92 (Surplus)**
TOTALE	675,74	631,5	707,3	**-75,8 (Surplus)**	**-31,56 (Surplus)**


Per il territorio dell'ATO 5 Frosinone, pertanto, le informazioni ricevute sulle disponibilità alla fonte, insieme alla valutazione dello SPI, danno indicazione di uno scenario di severità *"basso tendente a medio"*, motivata da problematiche di tipo infrastrutturale.




REGIONE MOLISE – Sintesi condizioni di severità idrica

Le informazioni ricevute da Molise Acque sulle condizioni di disponibilità idrica e la valutazione dello SPI indicano un grado di severità idrica **«bassa».**

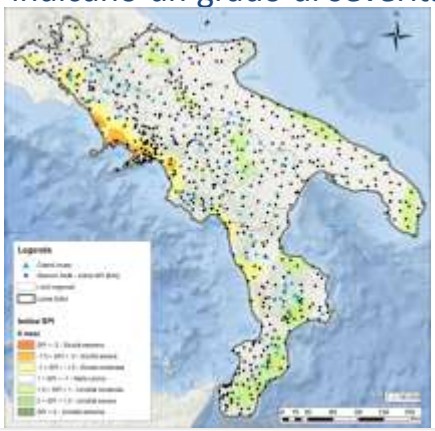


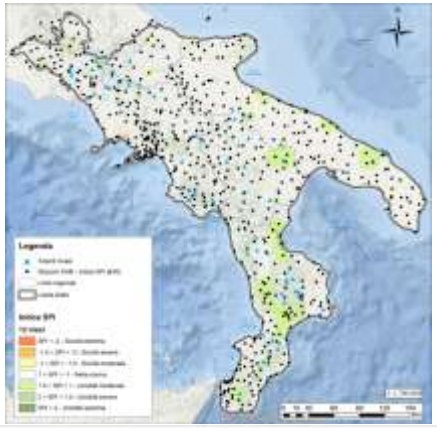

Dal confronto tra le portate naturali attuali e gli anni precedenti, (2020-2024) è possibile evidenziare che le **sorgenti del Biferno** mostrano attualmente un andamento in linea con la media degli ultimi 5 anni. Infatti il dato medio di prelievo di questo mese (alla data del 28/09) è stata di **1744** l/s, con la media dello stesso mese del periodo 2020-2024, pari a **1747** l/s.

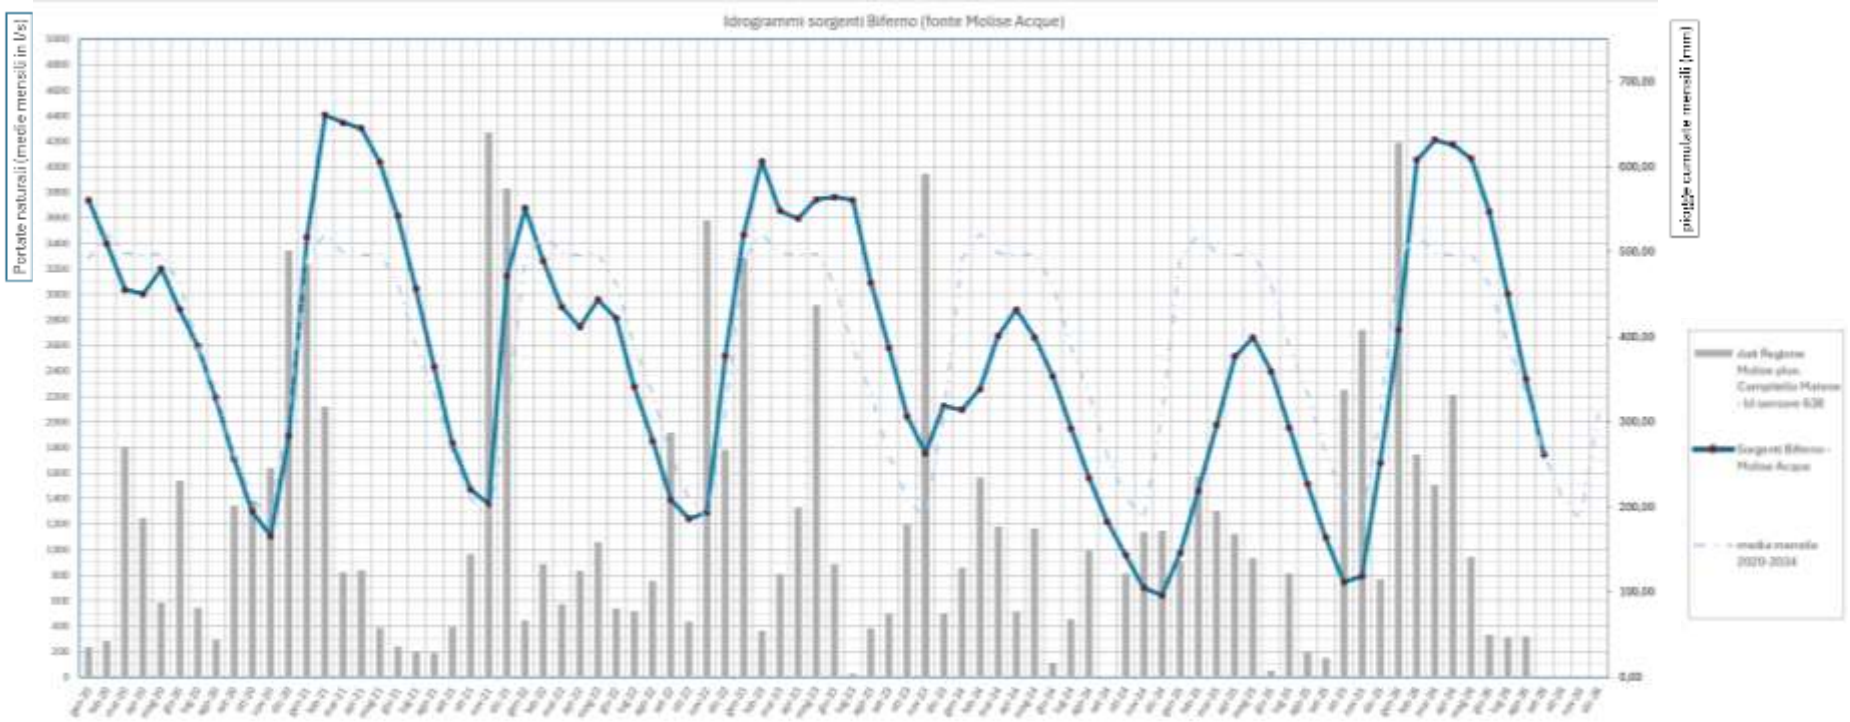

Stazioni pluviometriche Acquifero Monti del Matese

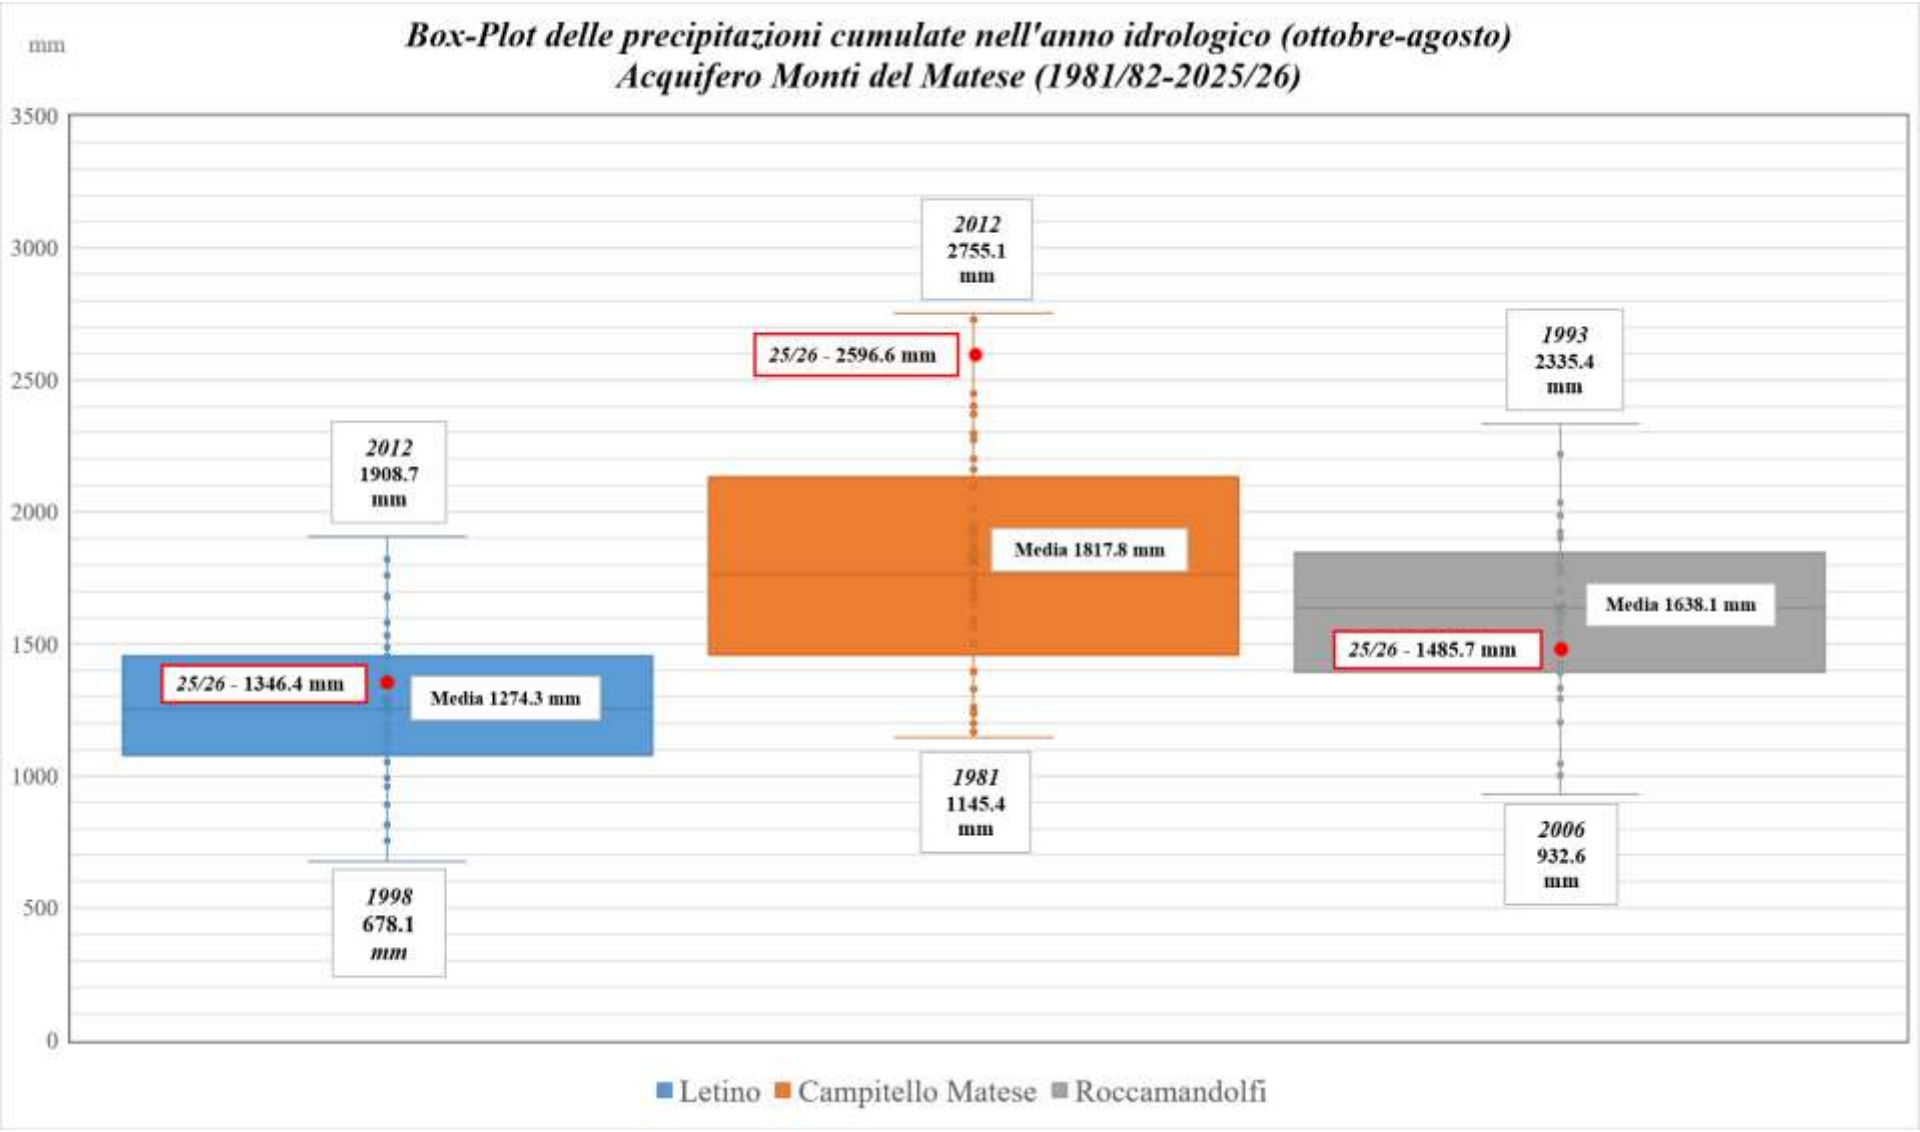



REGIONE MOLISE – Sintesi condizioni di severità idrica

ACQUEDOTTO MOLISANO DESTRO - ACQUEDOTTO MOLISANO CENTRALE						
FONTI	**PORTATA in l./s.**	**CRITICITA' RISCONTRATE**	**CAUSE DELLA CRITICITA'**	**COMUNI IMPATTATI**	**MISURE DI MITIGAZIONE**	**PREVISIONE EVOLUZIONE**
SORGENTE BIFERNO (acquedotto molisano destro ed acquedotto molisano centrale)	**1360**	nessuna criticità. Portata erogata dalla sorgente alta rispetto allo stesso periodo degli anni 2024 e 2025		Baranello, Baselice, Biccari, Boiano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Castelfranco in Miscano, Castellino del Biferno, Castelluccio Valmaggiore, Castelpagano, Castelvetere in Valfortore, Celle San Vito, Cercemaggiore, Cercepiccola, Circello, Colle Sannita, Faeto, Ferrazzano, Foiano di Valfortore, Gambatesa, Gildone, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Guardiaregia, Jelsi, Macchia Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Molinara, Monacilioni, Montagano, Montaguto, Montefalcone di Valfortore, Monteleone di Puglia, Morrone del Sannio, Oratino, Pago Veiano, Petrella Tifernina, Pietracatella, Reino, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, S. Bartolomeo in Galdo, S. Croce del Sannio, S. Giorgio la Molara, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Marco dei Cavoti, S. Marco la Catola, S. Polo Matese, Sant'Elia a Pianisi, Savignano, Sepino, Toro, Tufara, Vinchiaturo, Termoli, Guardialfiera, Gugòlionesi, Petacciato, Larino, Ururi, S. Martino in Pensilis, Montenero di Bisaccia, Campomarino, Portocannone, S. Giacomo degli Schiavoni, Benevento ed altri comuni serviti dall' Acquedotto Campano - **TOTALE Abitanti 200.000**	Grazie alla portata attualmente disponibile alla sorgente, oltre all'Acquedotto Molisano Destro, anche il Basso Molise è alimentato quasi completamente dalle sorgenti del Matese.	la portata della sorgente dalla fine di aprile è in diminuzione
SORGENTI SEPINO (integrazione acquedotto molisano destro)	**10**	quantitativo di acqua disponibile in sorgente elevato rispetto allo stesso periodo del 2024 e 2025. E' necessario intervenire con interventi importanti per ripristinare le tubazioni di adduzione compromesse in parte a causa di frane		Baranello, Baselice, Biccari, Boiano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Castelfranco in Miscano, Castellino del Biferno, Castelluccio Valmaggiore, Castelpagano, Castelvetere in Valfortore, Celle San Vito, Cercemaggiore, Cercepiccola, Circello, Colle Sannita, Faeto, Ferrazzano, Foiano di Valfortore, Gambatesa, Gildone, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Guardiaregia, Jelsi, Macchia Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Molinara, Monacilioni, Montagano, Montaguto, Montefalcone di Valfortore, Monteleone di Puglia, Morrone del Sannio, Oratino, Pago Veiano, Petrella Tifernina, Pietracatella, Reino, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, S. Bartolomeo in Galdo, S. Croce del Sannio, S. Giorgio la Molara, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Marco dei Cavoti, S. Marco la Catola, S. Polo Matese, Sant'Elia a Pianisi, Savignano, Sepino, Toro, Tufara, Vinchiaturo, Termoli, Guardialfiera, Gugòlionesi, Petacciato, Larino, Ururi, S. Martino in Pensilis, Montenero di Bisaccia, Campomarino, Portocannone, S. Giacomo degli Schiavoni - **TOTALE Abitanti 100.000**	Riparazione perdite e controllo giornaliero della qualità dell'acqua fornita dalle sorgenti. E' in corso di realizzazione l'impianto di monitoraggio della torbidità che aiuterà nella gestione della sorgente	Le sorgenti in agro del comune di Sepino al momento erogano una buona portata superiore alla portata fornita nello stesso periodo dello scorso anno
CAMPO POZZI PIETRECADUTE (acquedotto molisano destro ed acquedotto molisano centrale)	**755**	cabina MT-BT e quadro di bassa tensione sostituiti. E' stato eseguito il revamping dei quadri avviatori delle pompe. Sono in fase di ultimazione le verifiche funzionali		Comuni serviti dall'Acquedotto Molisano Destro e la Regione Campania oltre che la città di Benevento - **TOTALE Abitanti 200.000**	E' in corso di ultimazione la verifica funzionale dell'impianto	Le falde del campo pozzi di Pietrecadute al momento sono stabili



REGIONE MOLISE – Sintesi condizioni di severità idrica

ACQUEDOTTO MOLISANO SINISTRO						
FONTI	**PORTATA in l./s.**	**CRITICITA' RISCONTRATE**	**CAUSE DELLA CRITICITA'**	**COMUNI IMPATTATI**	**MISURE DI MITIGAZIONE**	**PREVISIONE EVOLUZIONE**
SORGENTE S. ONOFRIO	127	Difficoltà nel soddisfare la richiesta dei conuni serviti, abbondantemente superiore ai fabbisogni standard	Riduzione portata per siccità	CAROVILLI - CHIAUCI - SESSANO DEL M. - PESCHE - CARPINONE - PETTORANELLO DEL M. - CASTELPETROSO - SANTA MARIA DEL M. - MACCHIAGODENA - CANTALUPO NEL S. - ROCCAMANDOLFI - SAN MASSIMO - FRAZ. BOJANO - SPINETE - COLLE D'ANCHISE - S. ELENA S. - FROSOLONE - MOLISE - TORELLA DEL S. - CASTROPIGNANO - CASALCIPRANO - BAGNOLI DEL T. - DURONIA - PIETRACUPA - FOSSALTO - SALCITO - TRIVENTO - S. ANGELO L. - LIMOSANO - SAN BIASE - **TOTALE ABITANTI 35.012**	Richiesta ai comuni di effettuare regolazioni e/o chiusure notturne per permettere al livello idrico nei serbatoi di risalire; Attivazione dell'interconnessione tra l'acquedotto Molisano Centrale e l'Acquedotto Molisano Sinistro	PROLUNGARSI DELLA CARENZA IDRICA CON CONTINUA RIDUZIONE DELLA PORTATA EROGATA DALLE SORGENTI SUPERFICIALI
SORGENTE SAN MAURO	68					
POZZI PINCIO	25*					
* NEL MESE DI SETTEMBRE HA LAVORATO 22 GIORNI						
POZZI SESSANO DEL M.	21					
POZZI SANTA MARIA DEL MOLISE	13					


ACQUEDOTTO CAMPATE-FORME						
FONTI	**PORTATA in l./s.**	**CRITICITA' RISCONTRATE**	**CAUSE DELLA CRITICITA'**	**COMUNI IMPATTATI**	**MISURE DI MITIGAZIONE**	**PREVISIONE EVOLUZIONE**
SORGENTI LE FORME	42	Difficoltà nel soddisfare la richiesta dei conuni serviti, abbondantemente superiore ai fabbisogni standard	Riduzione portata per siccità	Pizzone, Castel san Vincenzo, Rocchetta al V., Scapoli, Colli al V., Montaquila, Filignano, Pozzilli, Venafro, Sesto Campano, Mignano M., San Pietro Infine - **TOTALE ABITANTI 25.678**	Richiesta ai comuni di effettuare regolazioni e/o chiusure notturne per permettere al livello idrico nei serbatoi di risalire.	PROLUNGARSI DELLA CARENZA IDRICA CON CONTINUA RIDUZIONE DELLA PORTATA EROGATA DALLE SORGENTI SUPERFICIALI
SORGENTI CAMPATE	33					
POZZI DI VENAFRO *	**70**					
*** A SERVIZIO DEL SOLO CENTRO URBANO DI VENAFRO**						

ACQUEDOTTO ALTO MOLISE						
FONTI	**PORTATA in l./s.**	**CRITICITA' RISCONTRATE**	**CAUSE DELLA CRITICITA'**	**COMUNI IMPATTATI**	**MISURE DI MITIGAZIONE**	**PREVISIONE EVOLUZIONE**
SORGENTE CAPO D'ACQUA	17	Difficoltà nel soddisfare la richiesta dei conuni serviti, abbondantemente superiore ai fabbisogni standard	Riduzione portata per siccità	Agnone, Pietrabbondante, Castelverrino, Poggio Sannita. - **TOTALE ABITANTI 5.904**	Richiesta ai comuni di effettuare regolazioni e/o chiusure notturne per permettere al livello idrico nei serbatoi di risalire.	PROLUNGARSI DELLA CARENZA IDRICA CON CONTINUA RIDUZIONE DELLA PORTATA EROGATA DALLE SORGENTI SUPERFICIALI
SORGENTI SANT'ANGELO	8					
SORGENTE PEZZELLE	1,5					
SORGENTE SANT'ERAMO	1,7					




Scenario di severità idrica comparto potabile

Al 27/07/2026

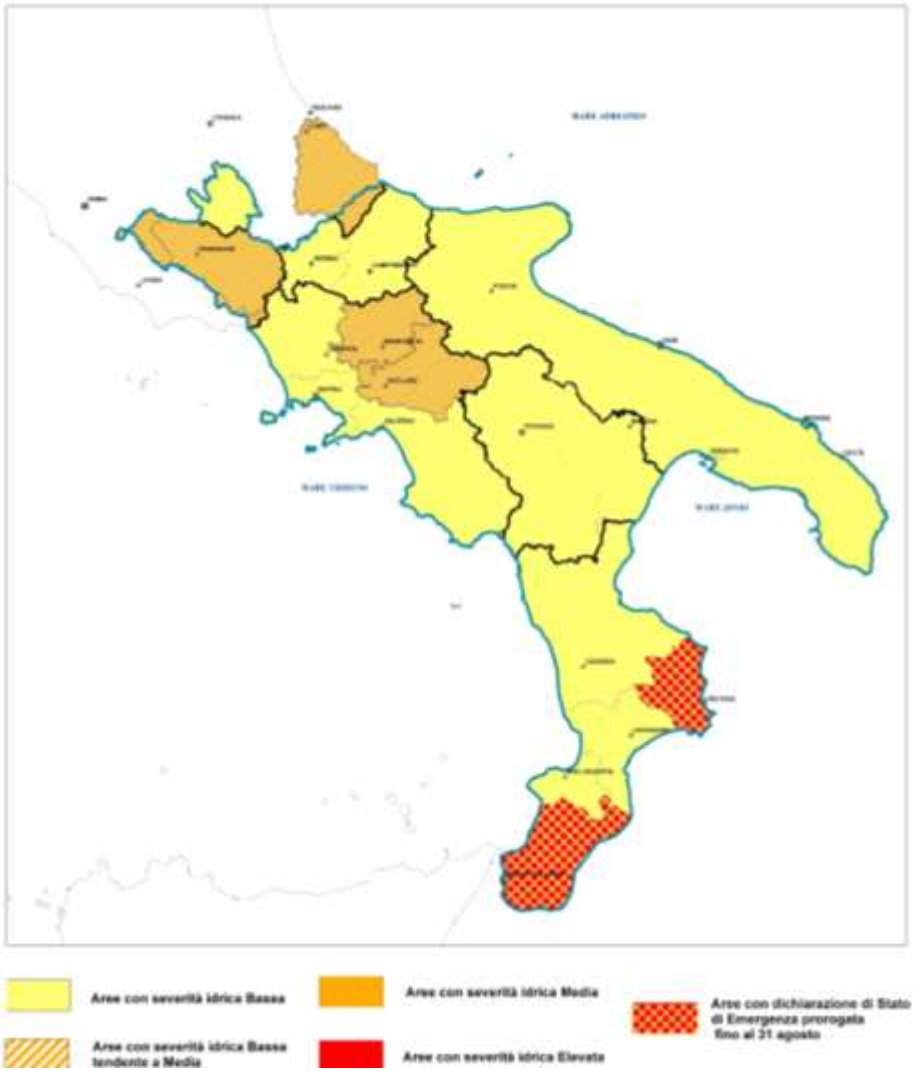


Al 06/10/2026

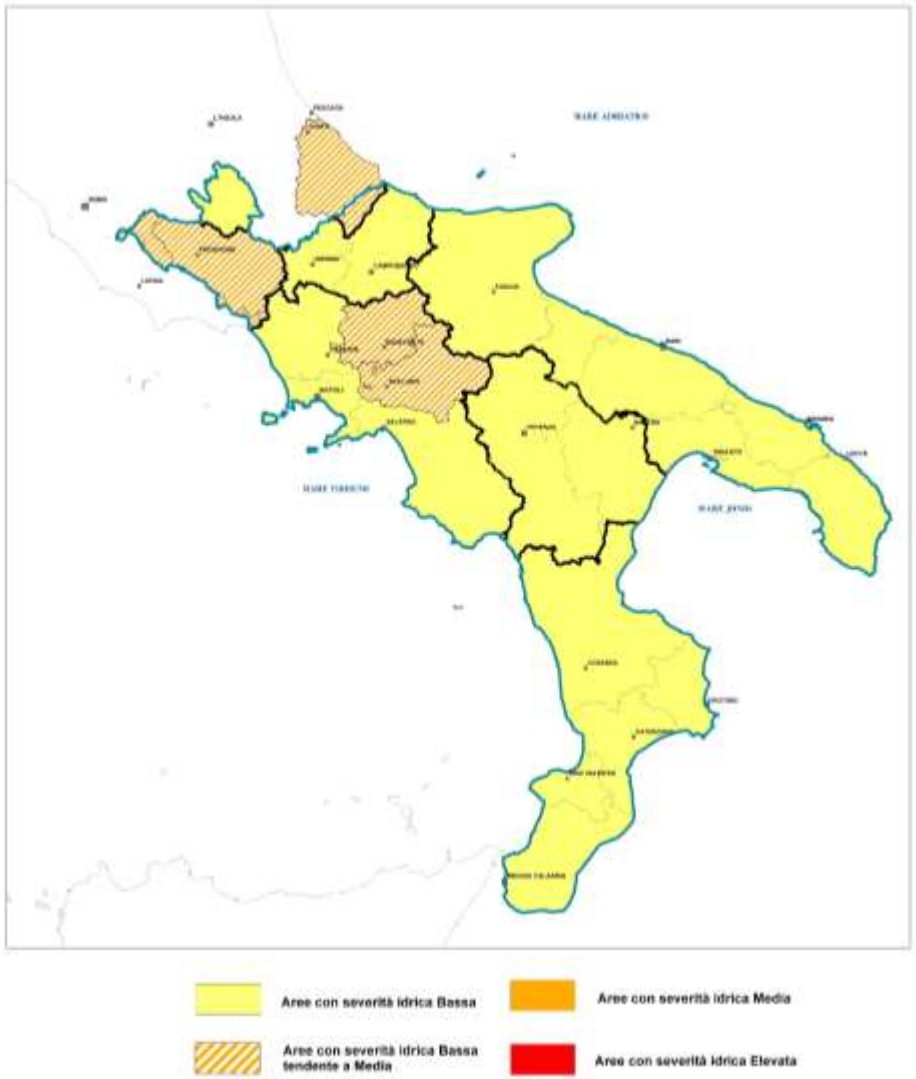



Scenario di severità idrica comparto irriguo

Al 27/07/2026

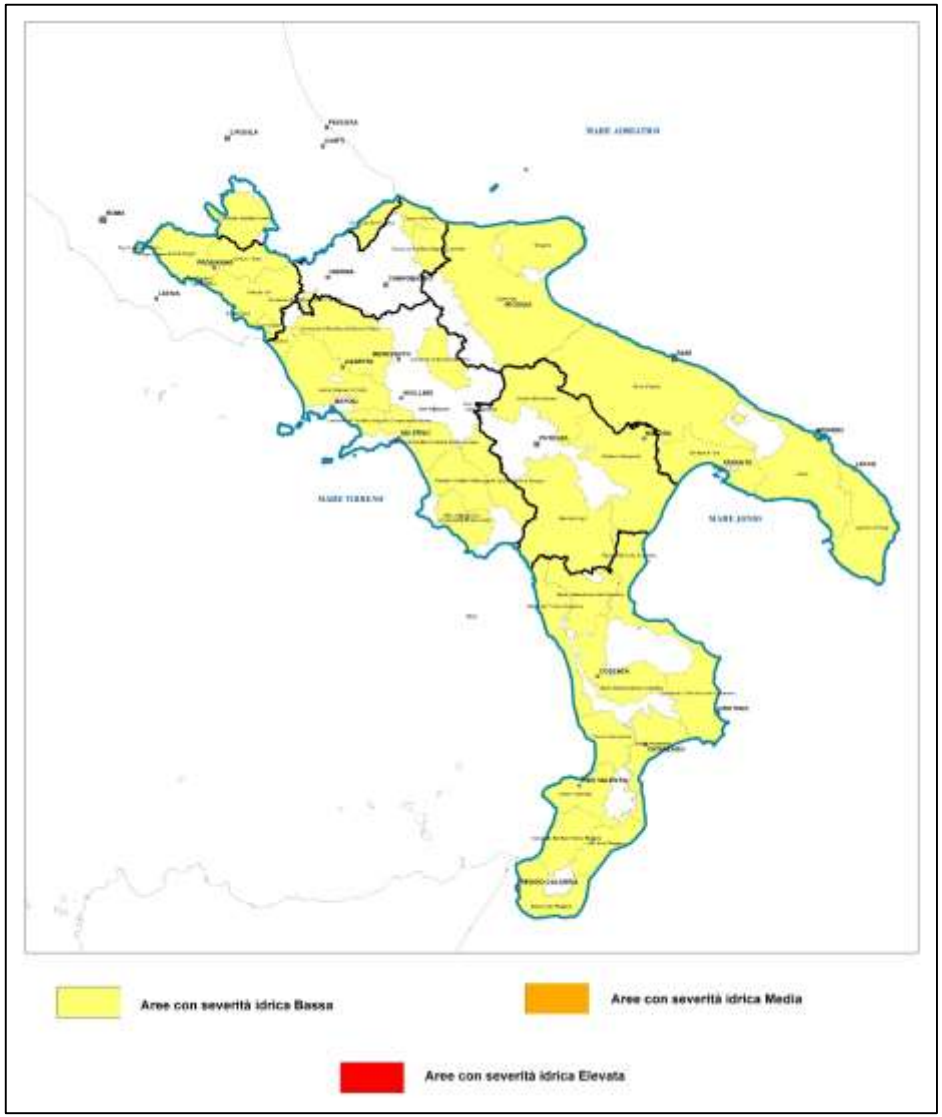

Al 06/10/2026

